
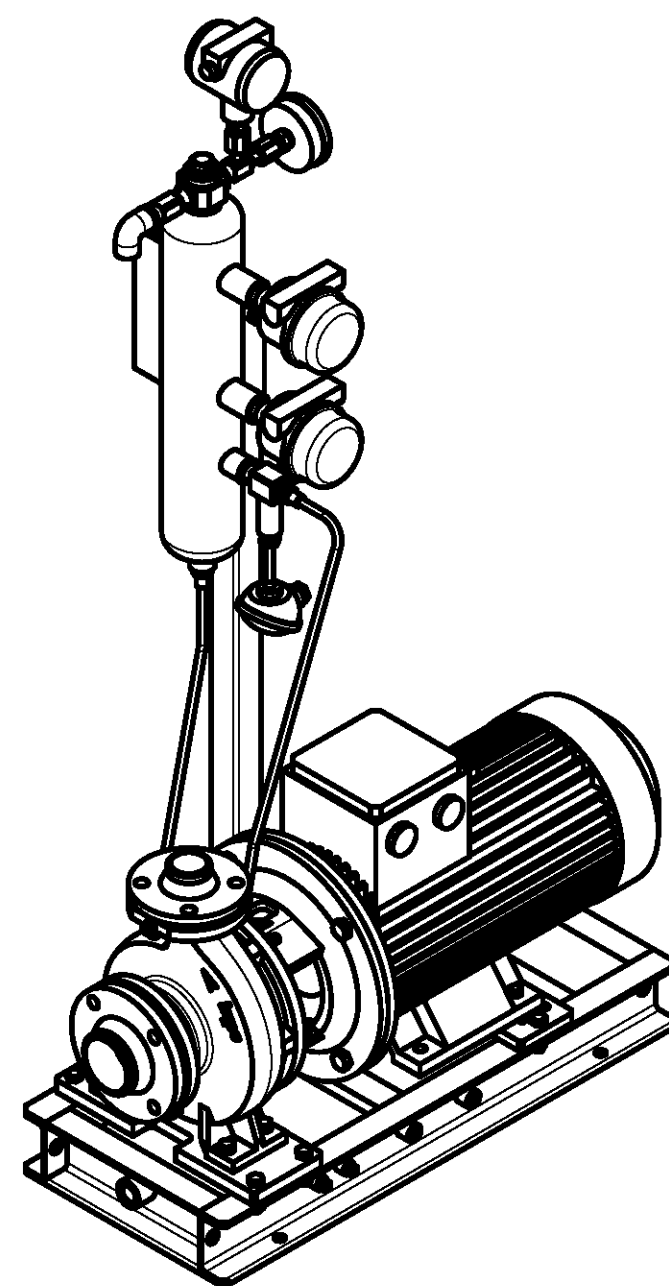
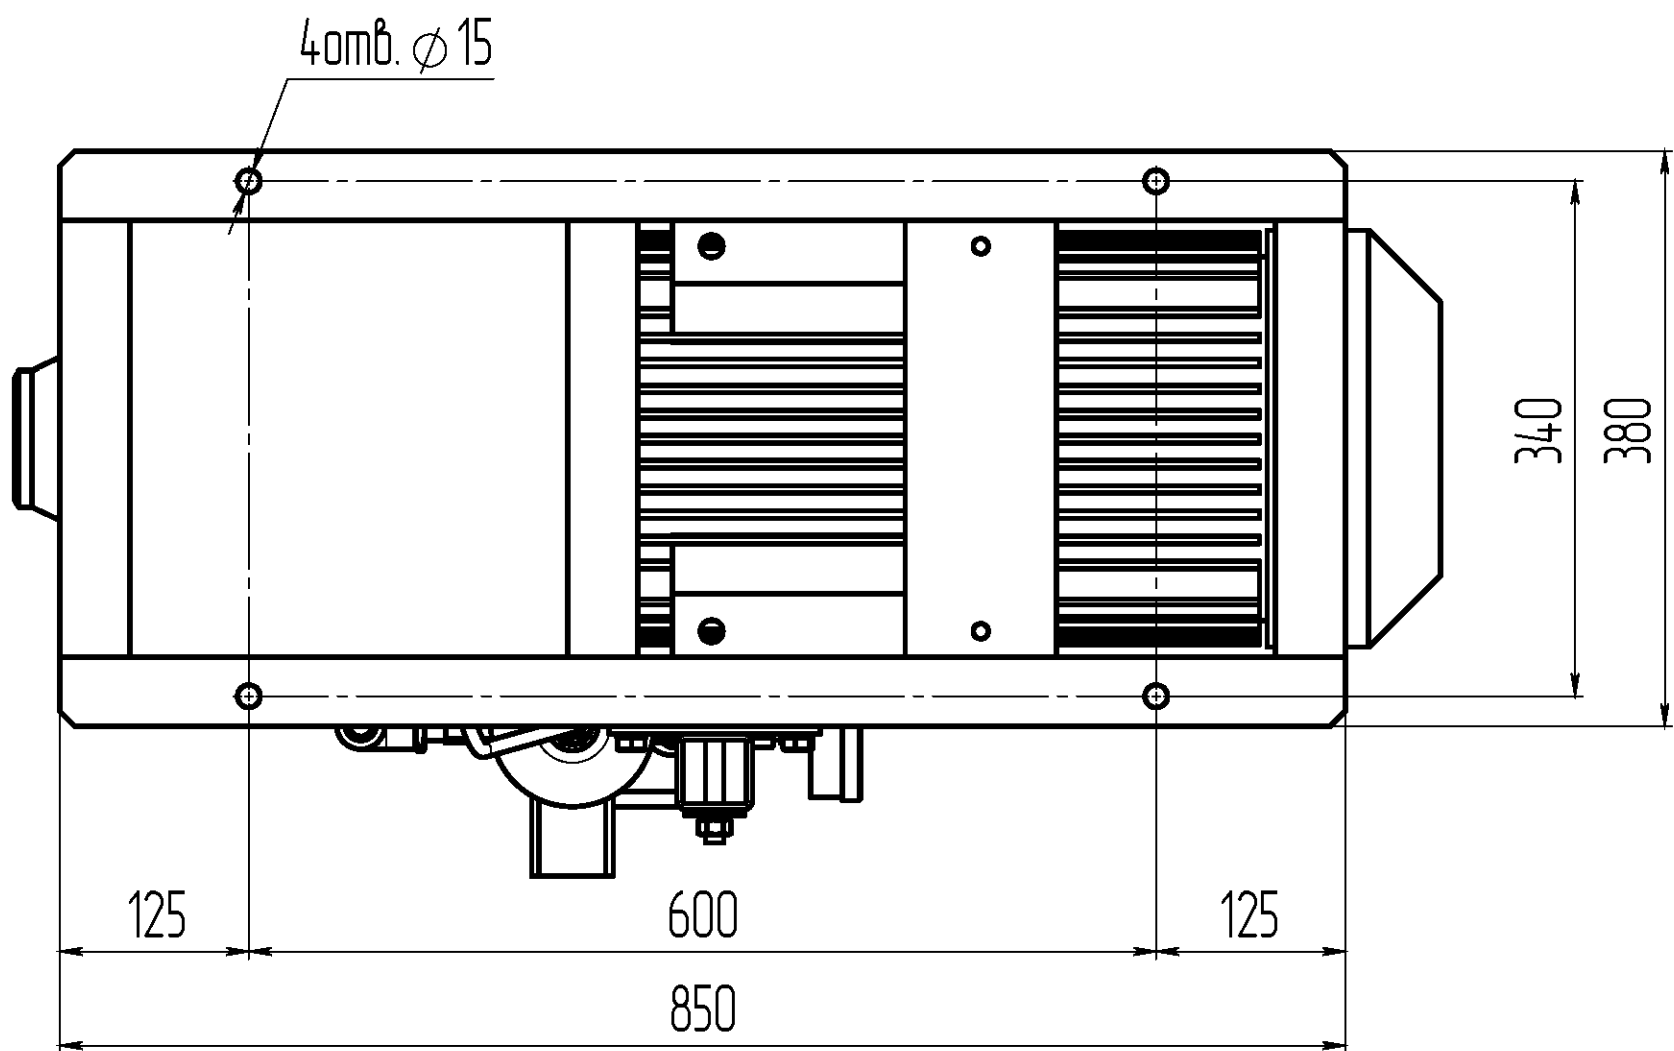
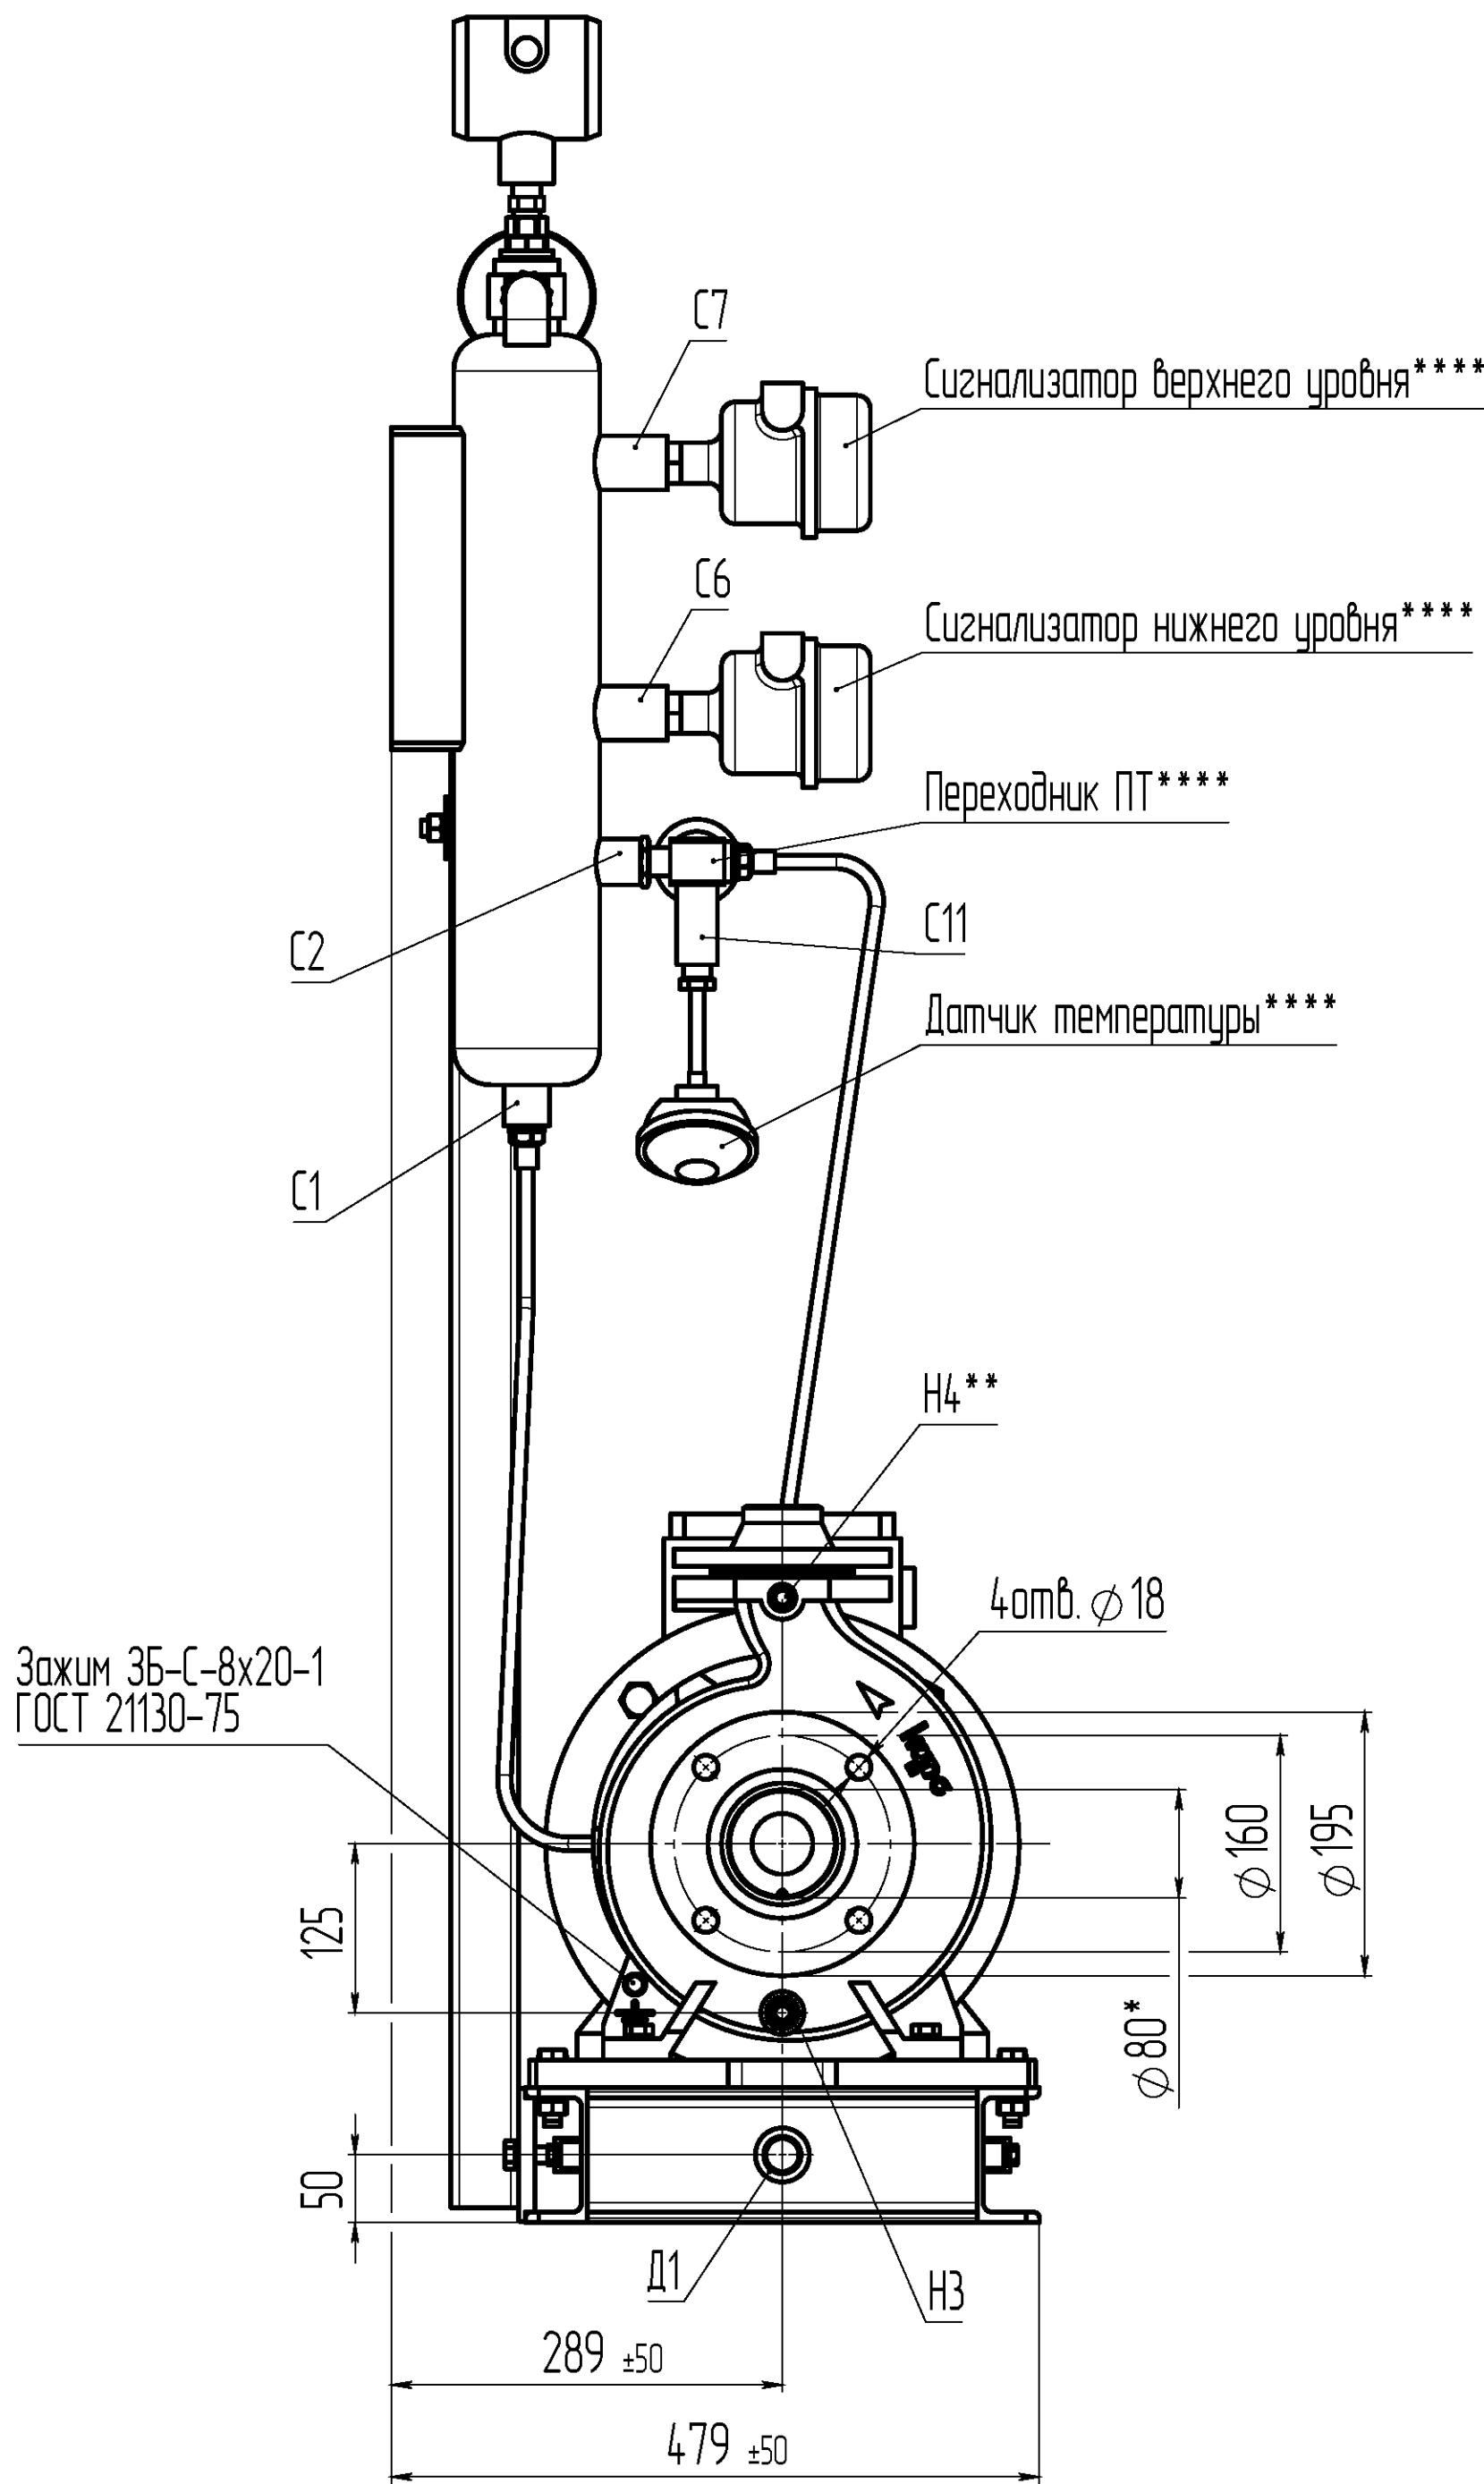
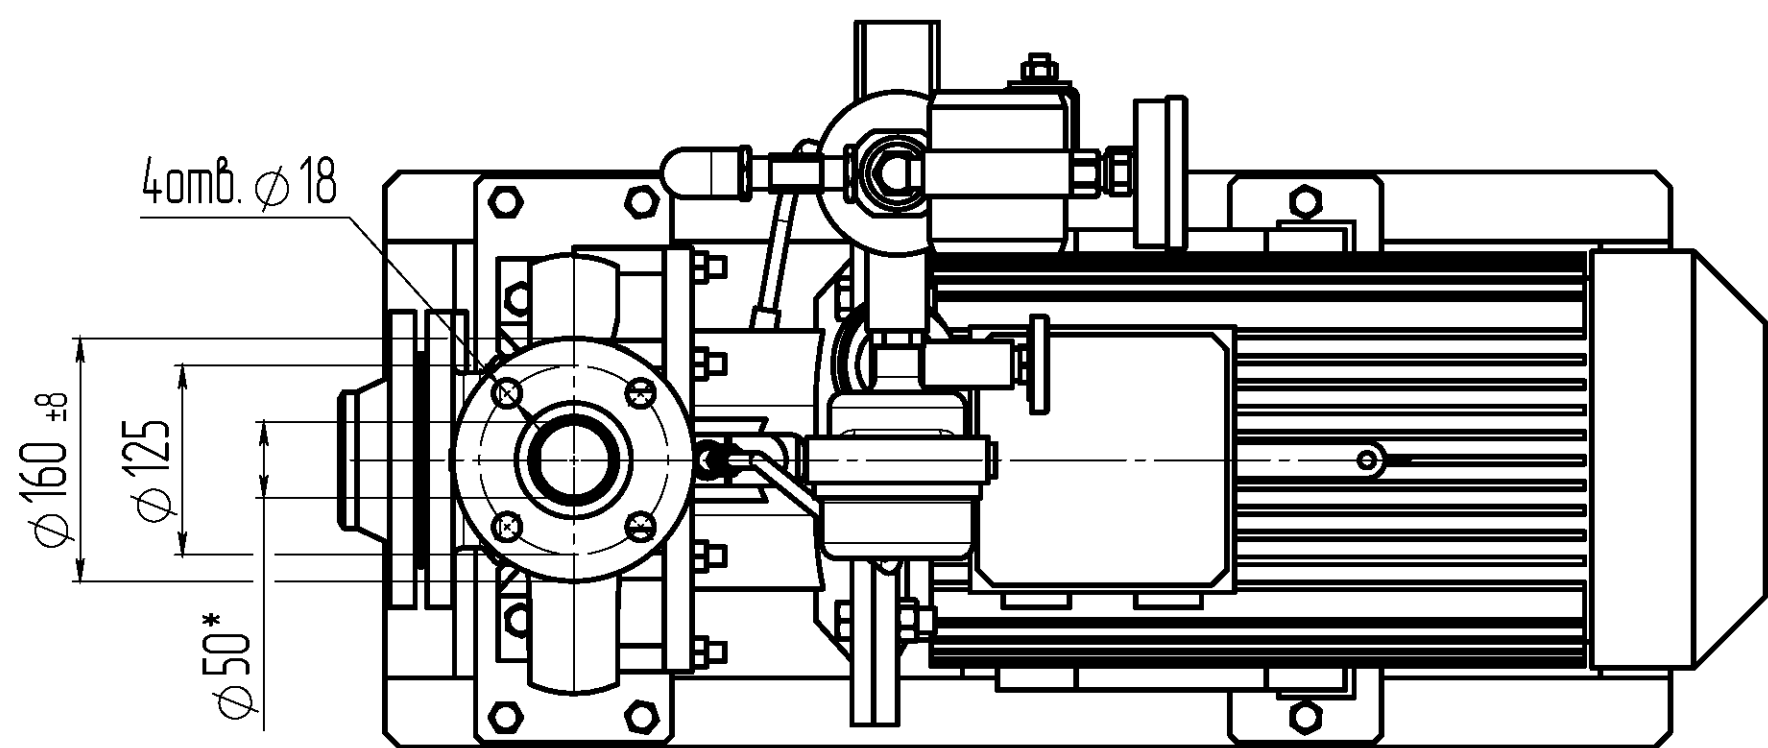


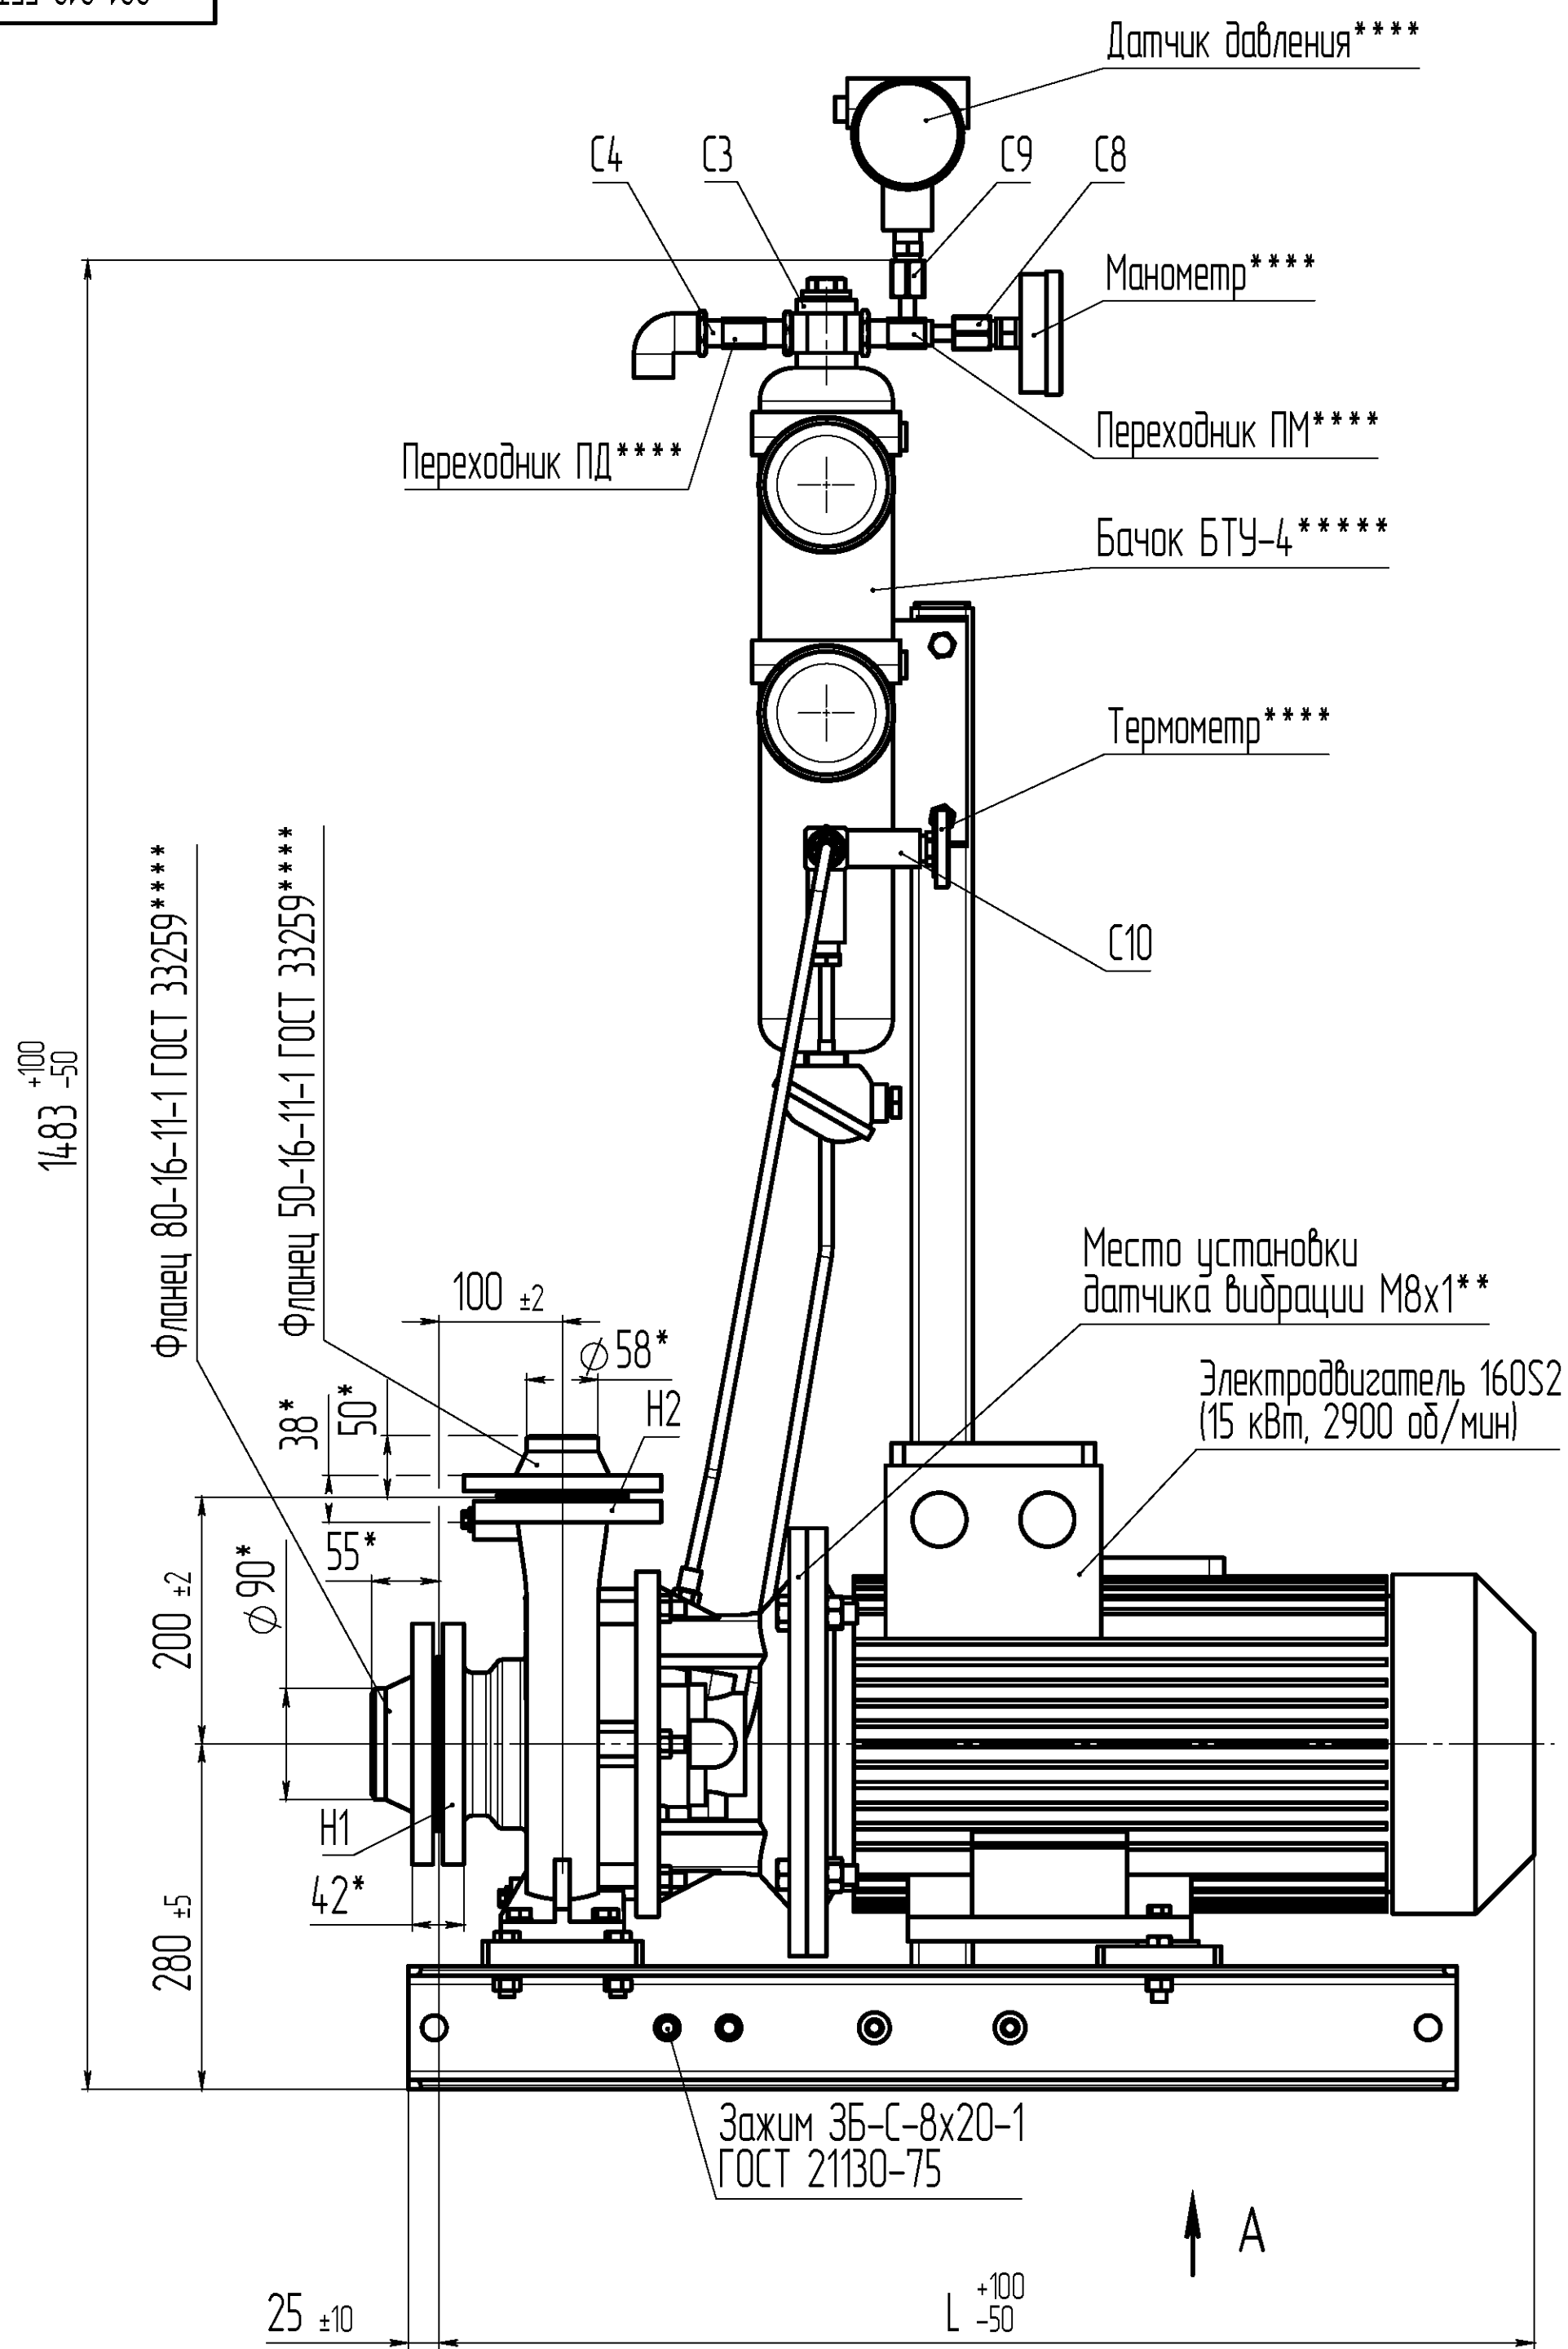

Тип	Маркировка взрывозащиты	L	Масса, кг		
			Электронасос	Обвязка	Общая
КММ-Х	-	906	193	64	257
КММ-Е	Ex II Gb с Т3/Т4 Х	916	251	64	315

Таблица штицераб		
Обозначение	Назначение	Отверстие
H1	Входной патрубок насоса	DN80, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H2	Выходной патрубок насоса	DN50, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H3	Слив перекачиваемой жидкости	G 1/4 (внутр.)
H4	Выпуск воздуха**	G 1/4 (внутр.)
C1	Жидкость к торцовому уплотнению	G 1/2 (внутр.)
C2	Жидкость от торцового уплотнения	G 1/2 (внутр.)
C3	Заливная горловина	G 1 (внутр.)
C4	Дренаж	G 1/2 (нар.)
C6	Сигнализатор нижнего уровня	G 3/4 (внутр.)
C7	Сигнализатор верхнего уровня	G 3/4 (внутр.)
C8	Манометр	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
C9	Датчик давления	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
C10	Термометр	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
C11	Датчик температуры	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
D1	Дренаж	G 3/4 (внутр.)

1. Характеристики насоса по ТУ 28.13.14-001-23519199-2018.
2. * Размеры для справок. Контролю не подлежат.
3. ** Выполняется по запросу.
4. *** Стандартное исполнение, другие исполнения по запросу.
5. **** Не входит в стандартный комплект поставки.
6. ***** Стандартное исполнение датчика - БТУ-4-001 (без переходников ПМ и ПТ для подключения приборов контроля давления и температуры), другие исполнения по запросу (см. техническое описание датчиков БТУ-4).
7. Масса указана без ответных фланцев, контрольно-измерительных приборов и буферной (затворной) жидкости.

Тип файла		Имя файла		Версия		Дата изменения		Проект	
Модель		221-212		А-01		24.07.2023 19:10:03		22 КММ-Х(Е) с обвязкой	
Чертеж		221-212-55T-PC2-14 ГЧ		А-01		24.07.2023 19:10:03		22 КММ-Х(Е) с обвязкой	
								221-212-55T-PC2-14 ГЧ	
Изм.		Лист		№ док.		Подп.		Дато	
Разраб.		Белкин				27.10.21			
Проб.									
Т. контр.									
Н. контр.									
Утв.		Белкин				27.10.21			
Шифр:								000 "НПО Курс"	
								Копировал	
								Формат А1	