
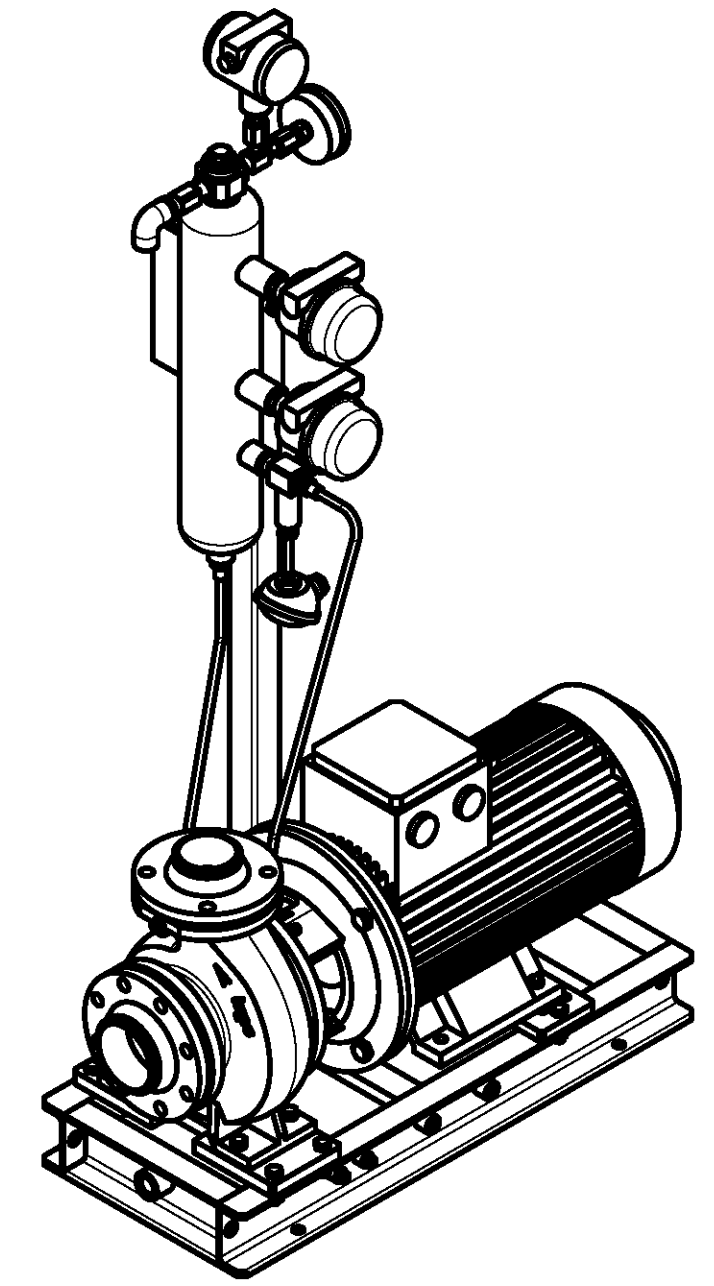
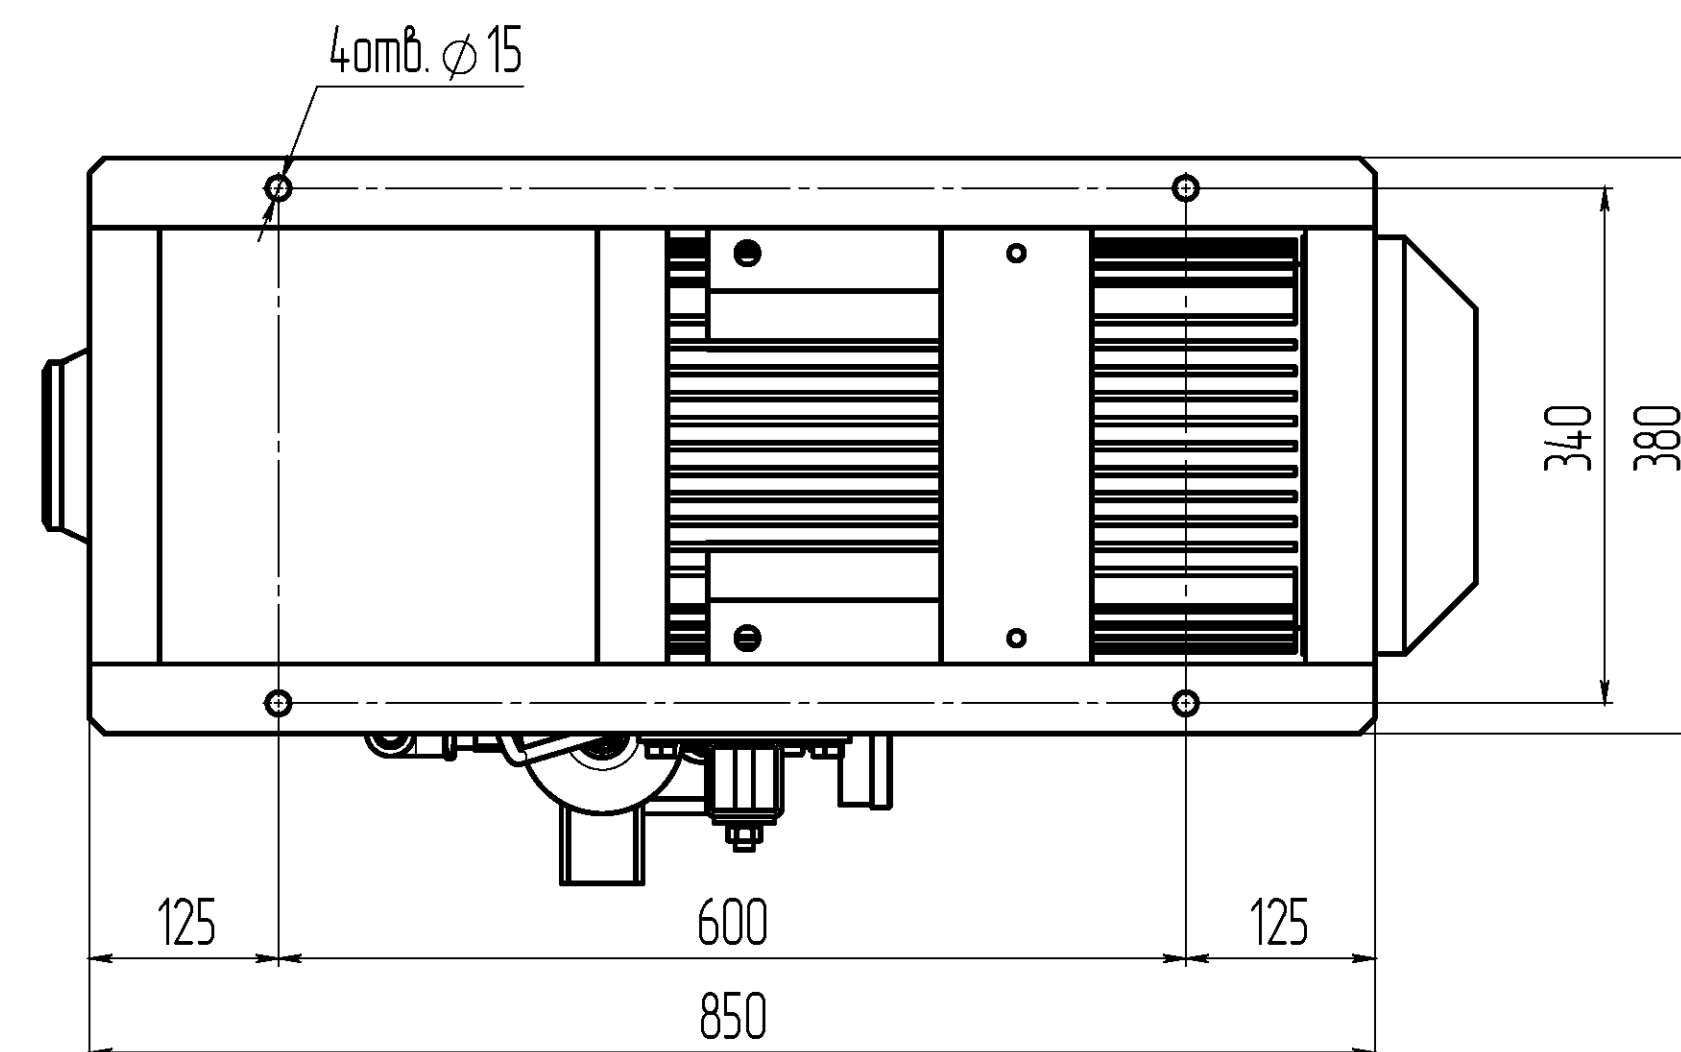
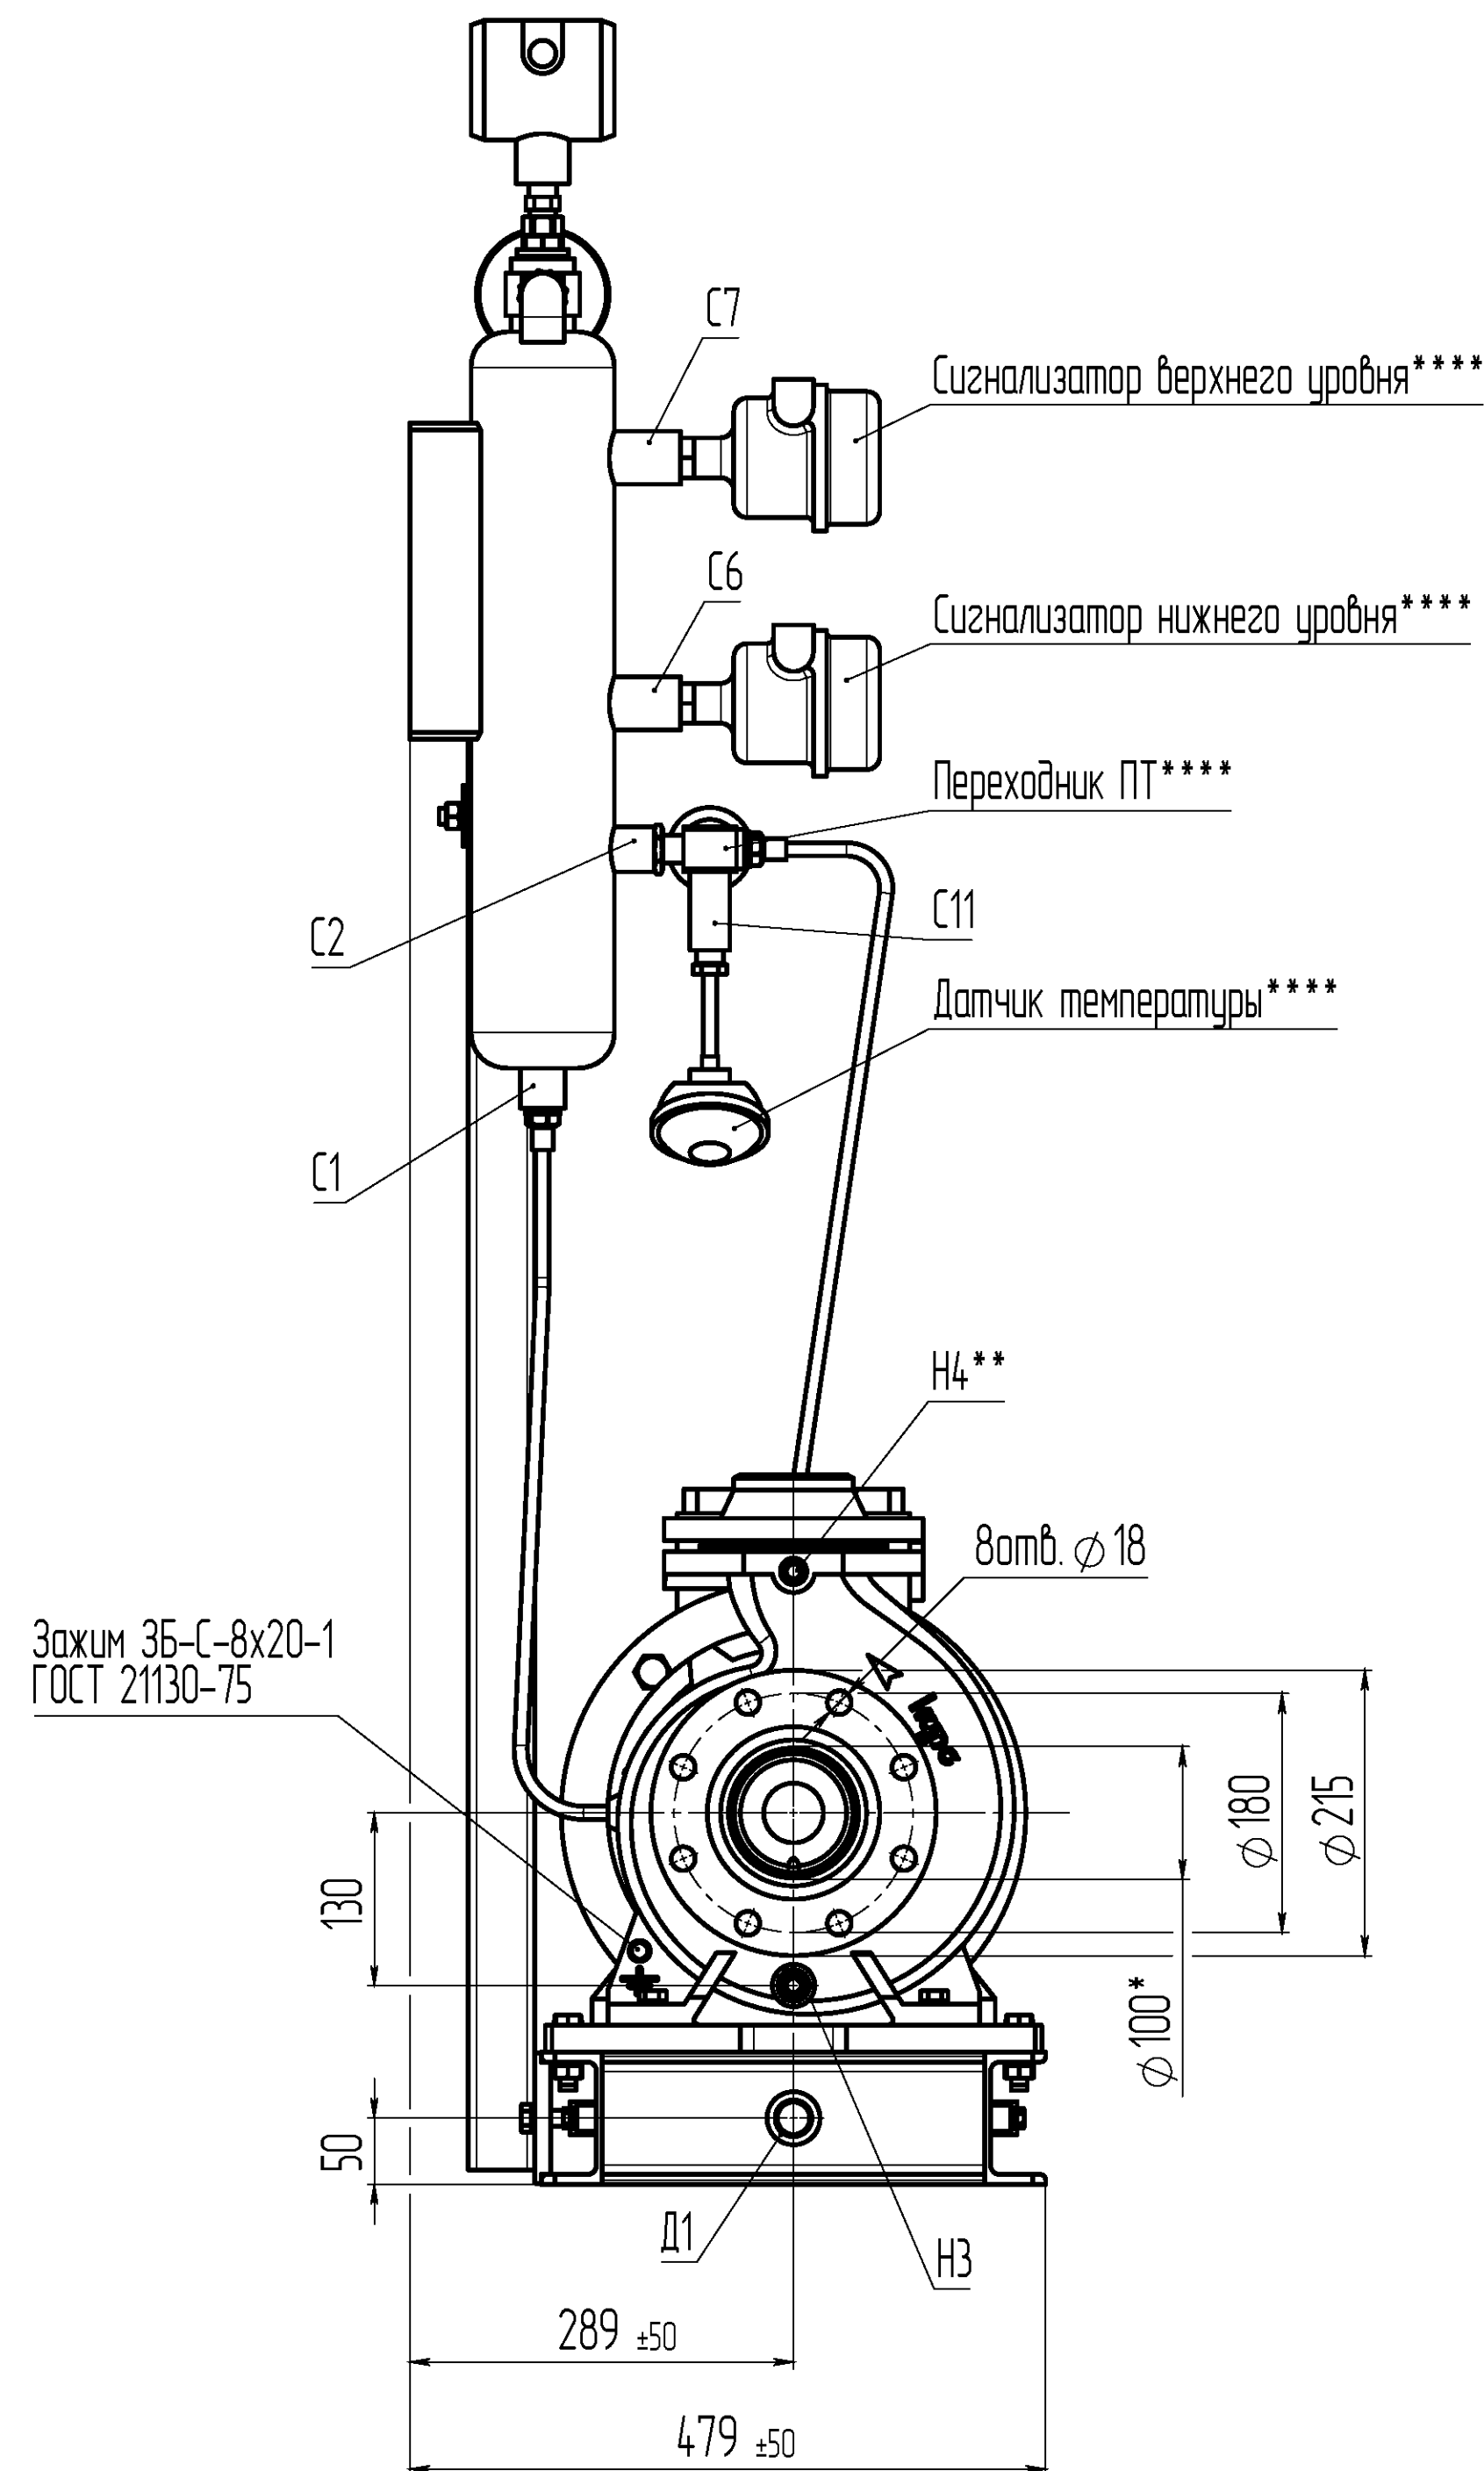
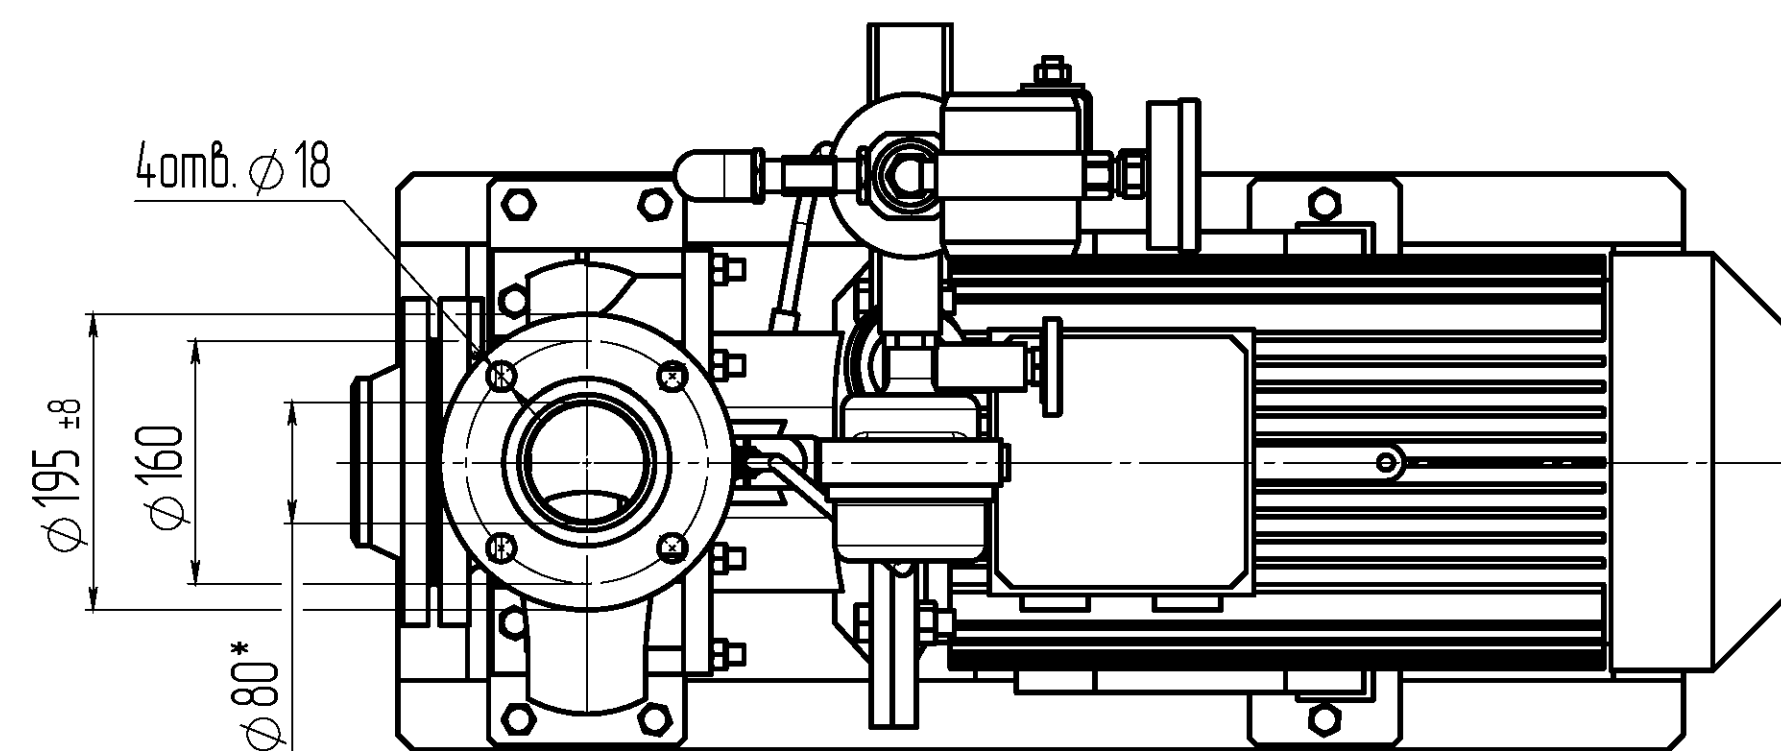


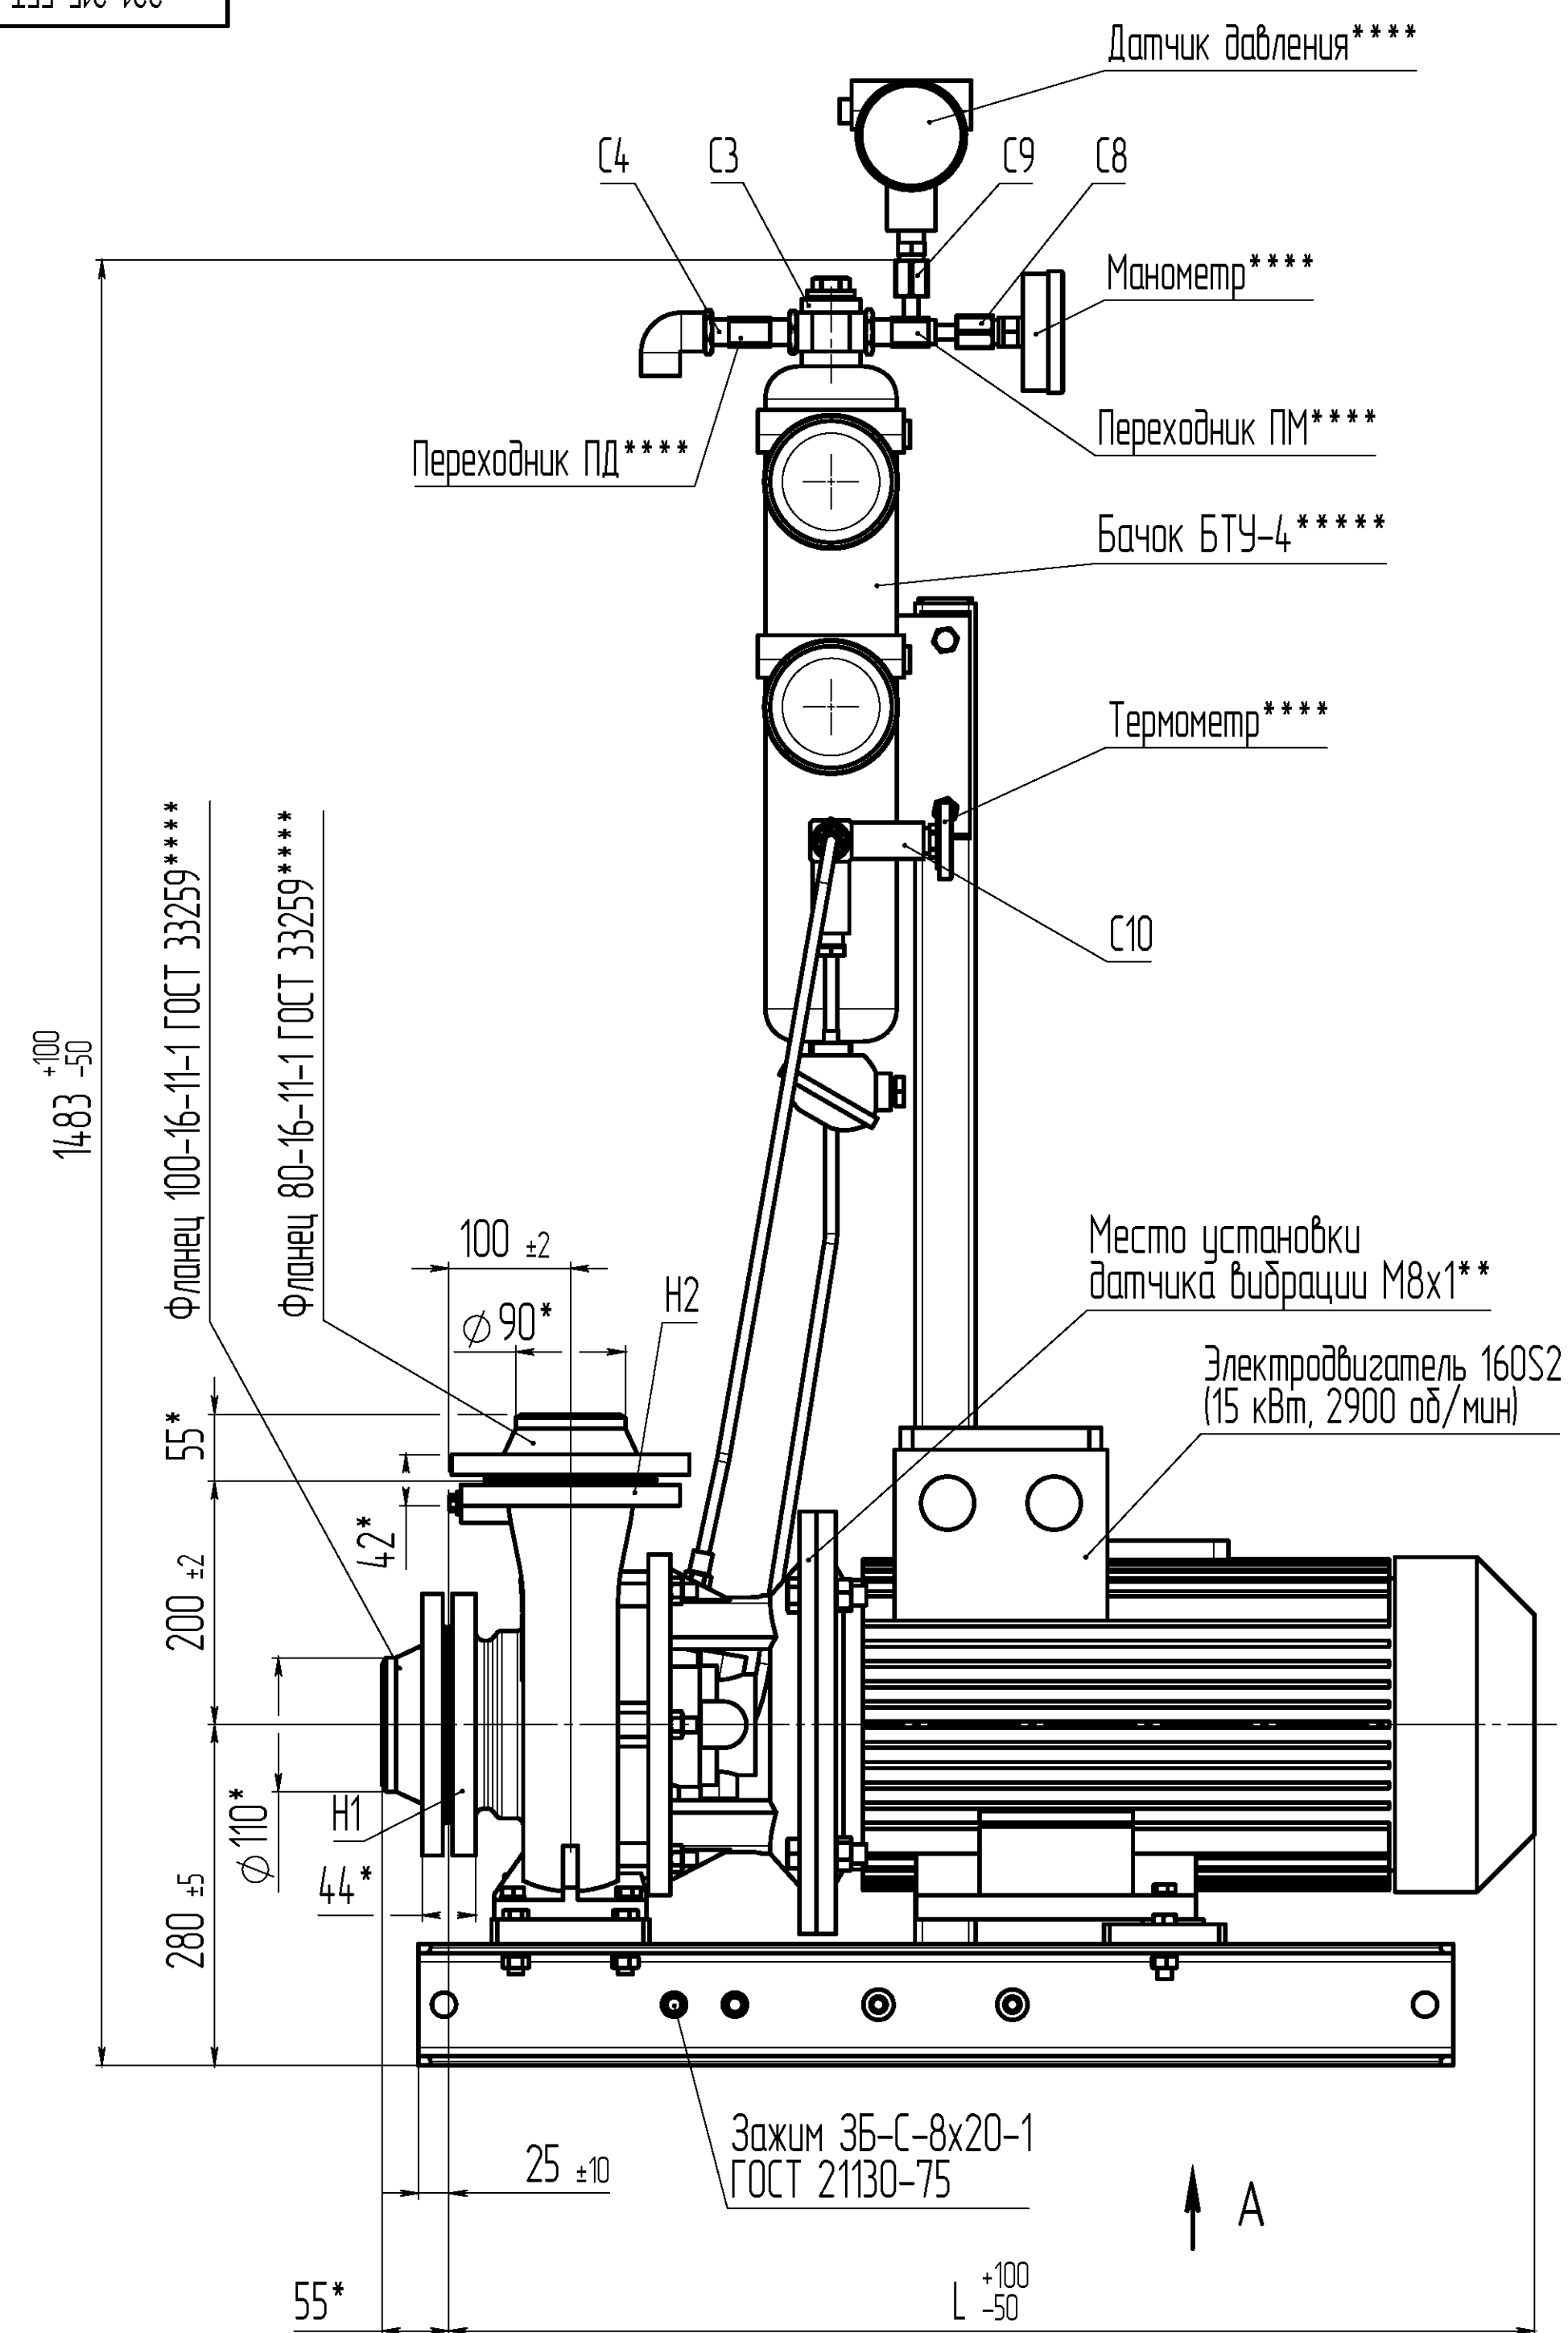

Тун	Маркировка взрывозащиты	L	Масса, кг		
			Электронная	Обязка	Общая
KMM-X	-	906	199	64	263
KMM-E	Ex II Gb с T3/T4 X	916	257	64	321

Обозначение	Назначение	Отверстие
H1	Входной патрубок насоса	DN100, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H2	Выходной патрубок насоса	DN80, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H3	Слив перекачиваемой жидкости	G 1/4 (внутр.)
H4	Выпуск воздуха**	G 1/4 (внутр.)
C1	Жидкость к торцовому уплотнению	G 1/2 (внутр.)
C2	Жидкость от торцового уплотнения	G 1/2 (внутр.)
C3	Заливная горловина	G 1 (внутр.)
C4	Дренаж	G 1/2 (нар.)
C6	Сигнализатор нижнего уровня	G 3/4 (внутр.)
C7	Сигнализатор верхнего уровня	G 3/4 (внутр.)
C8	Манометр	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
C9	Датчик давления	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
C10	Термометр	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
C11	Датчик температуры	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
D1	Дренаж	G 3/4 (внутр.)

1. Характеристики насоса по ТУ 28.13.14-001-23519199-2018.
2. * Размеры для справок. Контролю не подлежат.
3. ** Выполняется по запросу.
4. *** Стандартное исполнение, другие исполнения по запросу.
5. **** Не входит в стандартный комплект поставки.
6. ***** Стандартное исполнение датчика – БТУ-4-001 (без переходников ПМ и ПТ для подключения приборов контроля давления и температуры), другие исполнения по запросу (см. техническое описание датчиков БТУ-4).
7. Масса указана без ответных фланцев, контрольно-измерительных приборов и дифференной (запорной) жидкости.

Тип файла		Имя файла		Версия	Дата изменения	Проект	
Модель		221-215		A-01	24.07.2023 20:59:32	КММ-Х/Е1 с обложкой	
Чертеж		221-215-55Т-РС2-14 ГЧ		A-01	24.07.2023 20:59:32	КММ-Х/Е1 с обложкой	
				221-215-55Т-РС2-14 ГЧ			
				Электронная КММ-Х/Е1 100-80-160/2...55Т-РС2 115 кВт, 2900 об/мин			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист		Масса
Разраб.	Белкин			3.10.22	См. табл.		15
Проф.							
Г. контр.					Листов 1		
				000 "НПО Курс"			
Н. контр.							
Умб.	Белкин		3.10.22				
Шкала:				Копирова		Формат А1	