
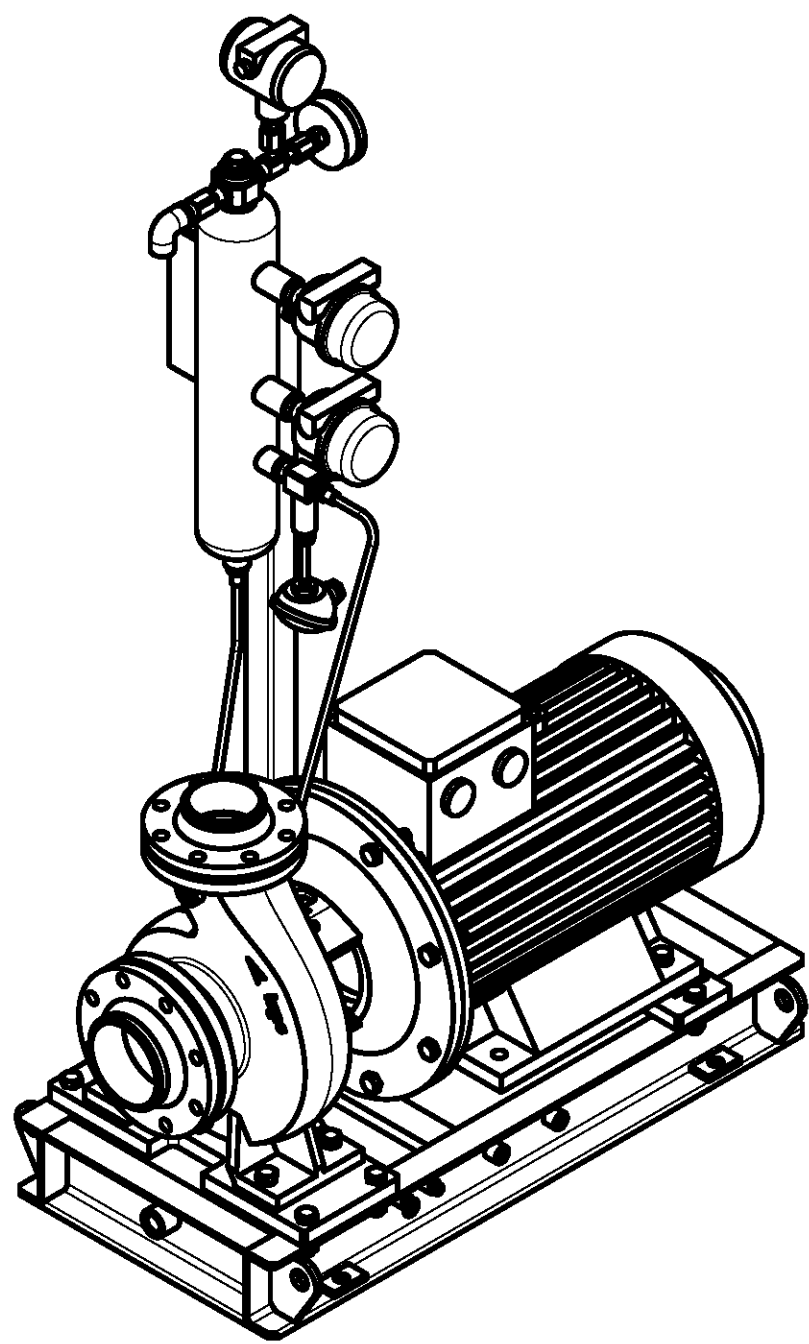
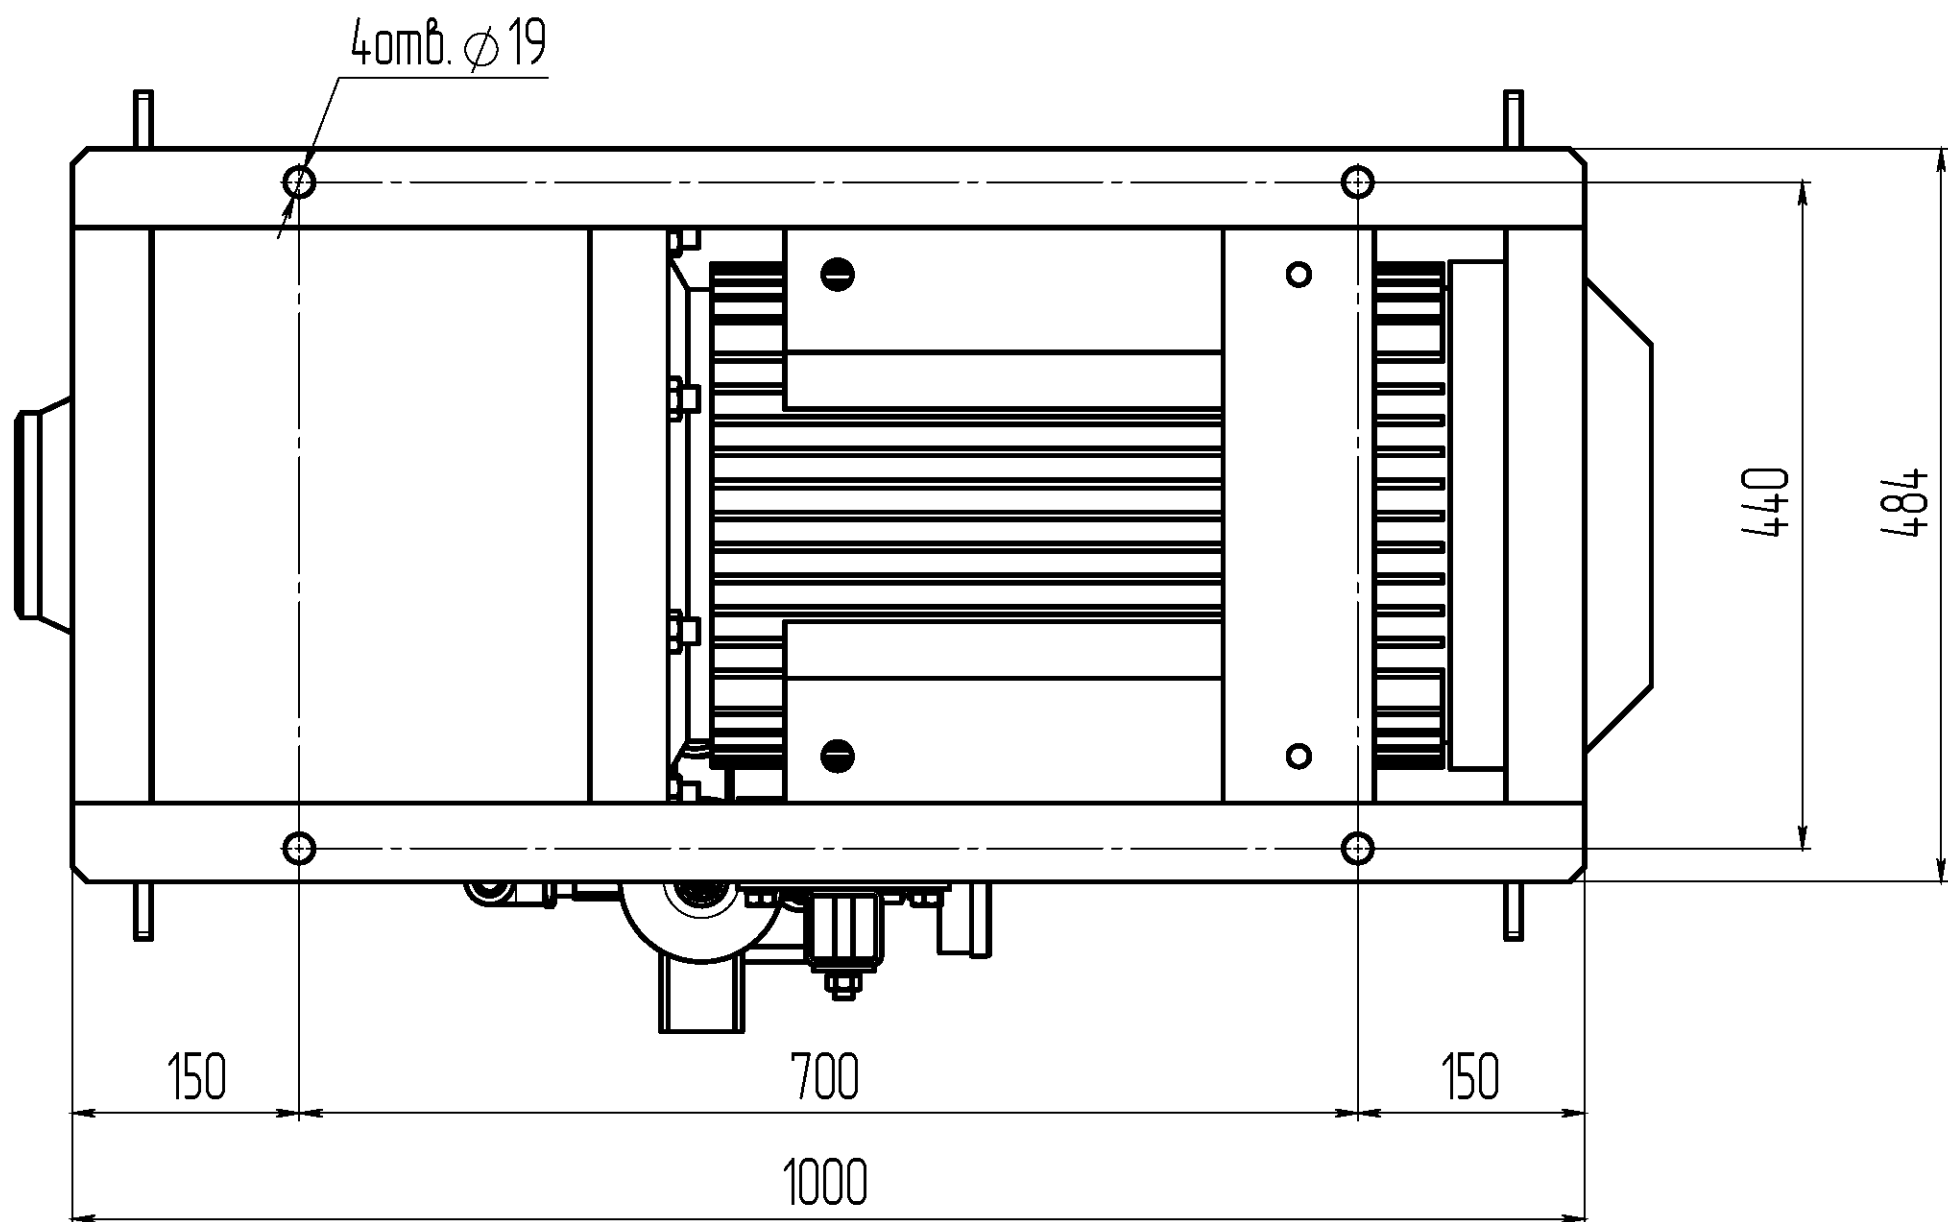
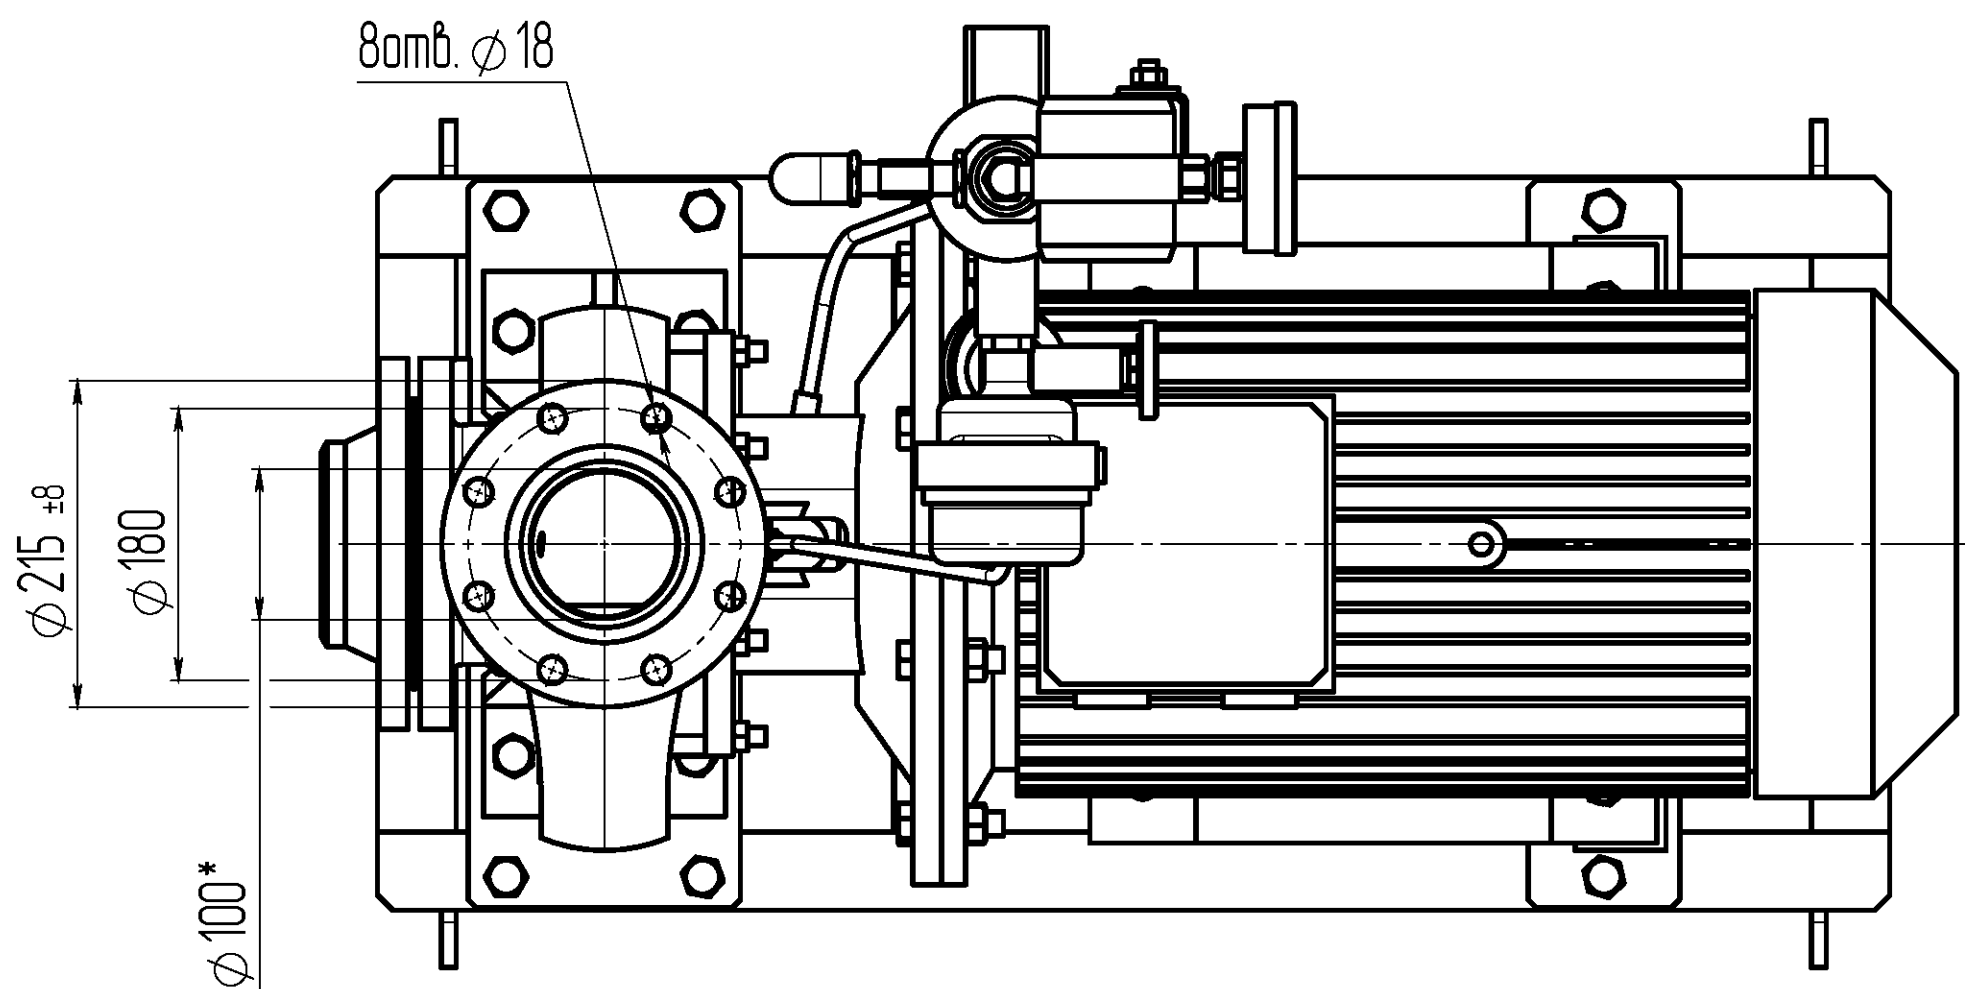
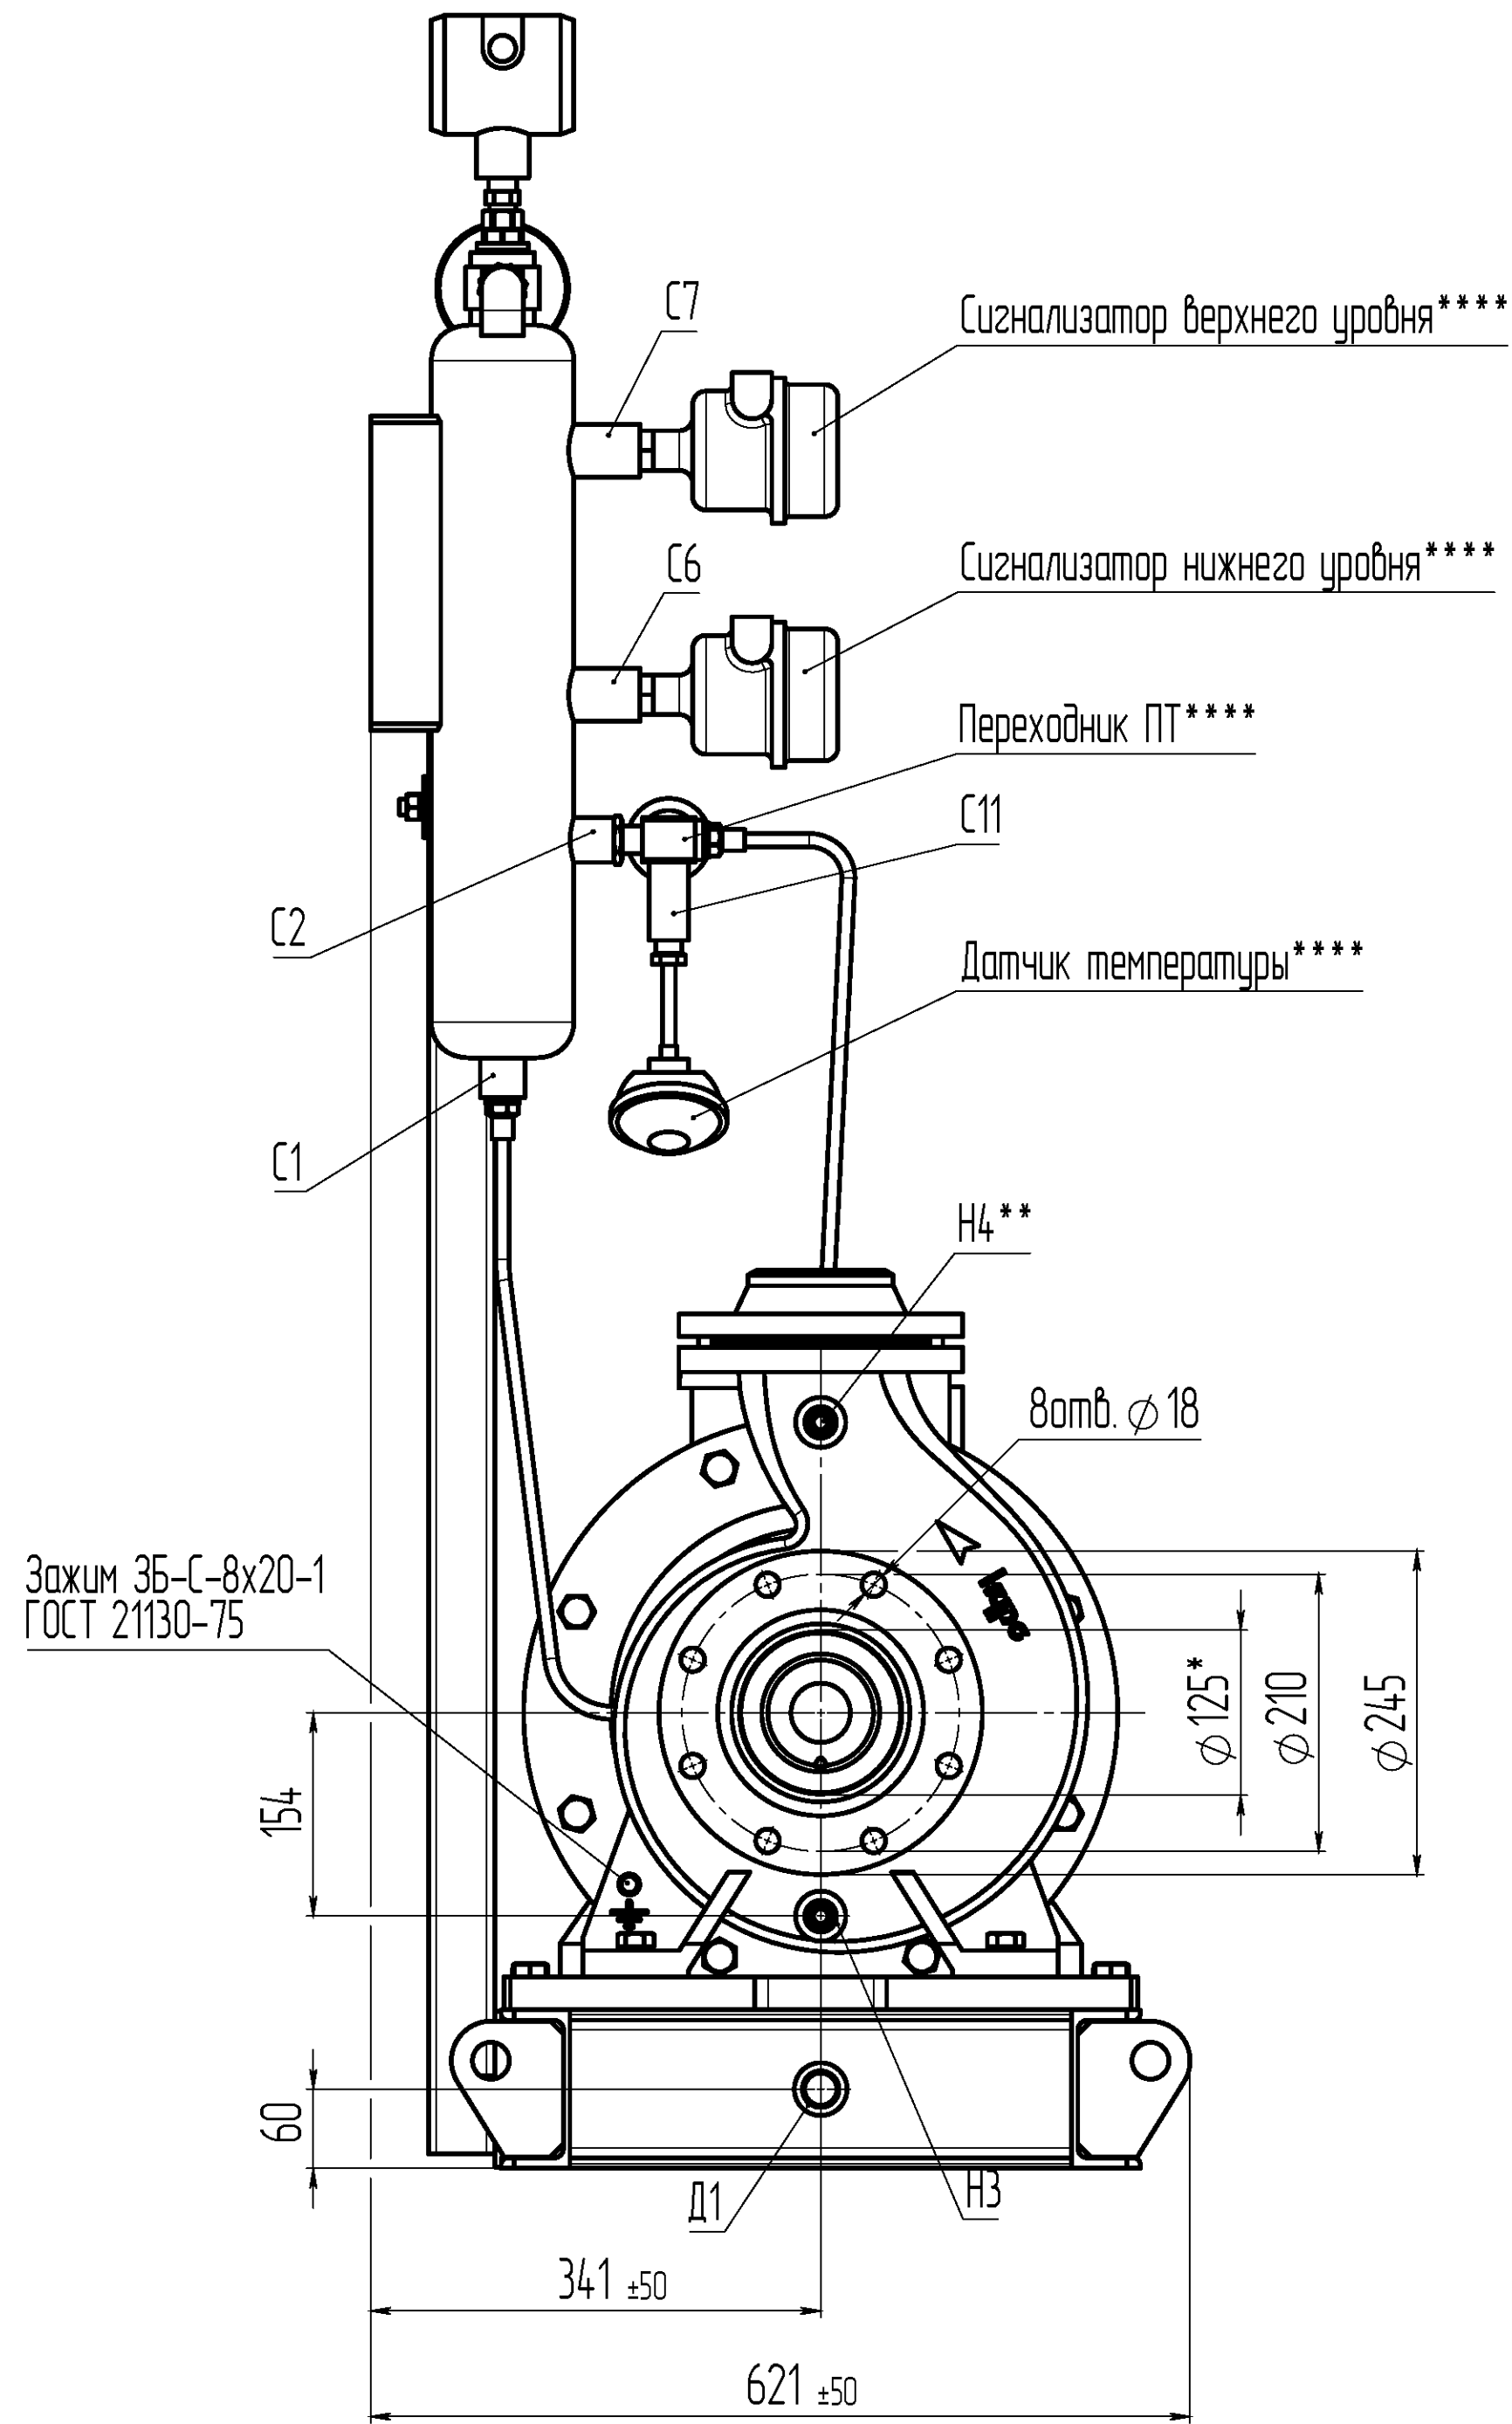


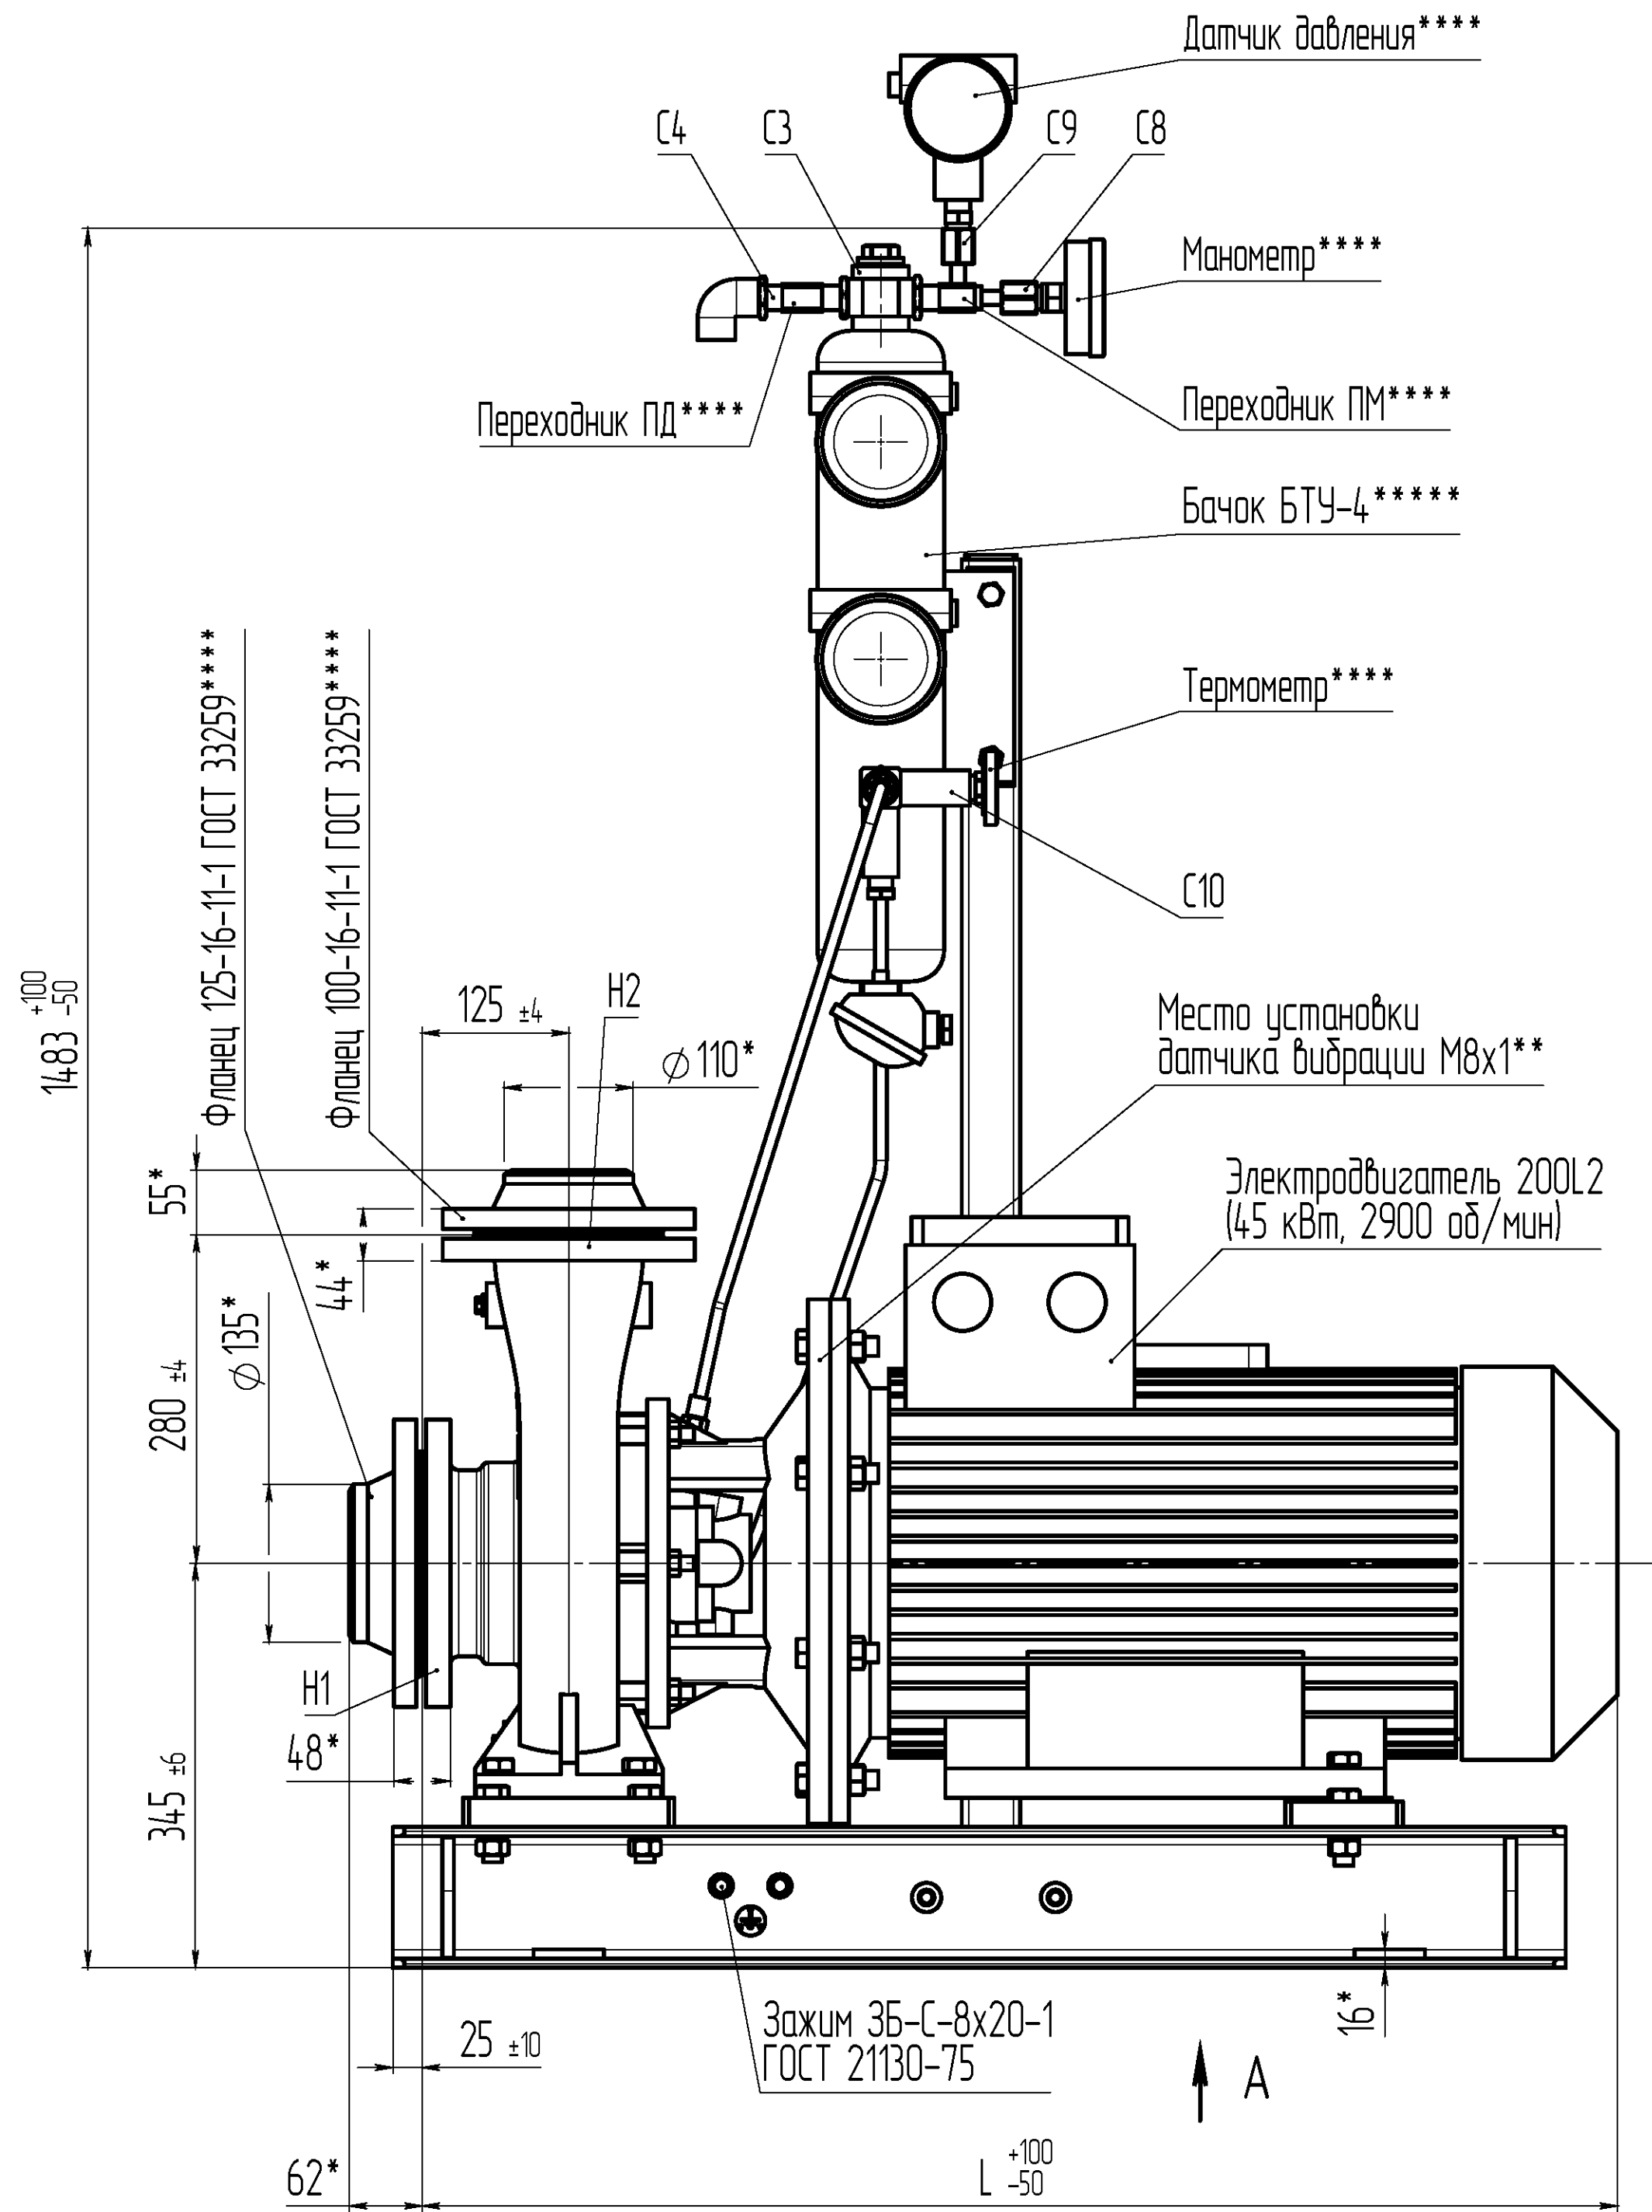

Тип	Маркировка взрывозащиты	L	Масса, кг		
			Электронасос	Обвязка	Общая
КММ-Х	-	1039	379	90	469
КММ-Е	Ex II Gb с Т3/Т4 X	1064	448	90	538

Таблица штицеров		
Обозначение	Назначение	Отверстие
Н1	Входной патрубок насоса	DN125, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
Н2	Выходной патрубок насоса	DN100, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
Н3	Слив перекачиваемой жидкости	G 3/8 (внутр.)
Н4	Выпуск воздуха**	G 3/8 (внутр.)
С1	Жидкость к торцовому уплотнению	G 1/2 (внутр.)
С2	Жидкость от торцового уплотнения	G 1/2 (внутр.)
С3	Заливная горловина	G 1 (внутр.)
С4	Дренаж	G 1/2 (нар.)
С6	Сигнализатор нижнего уровня	G 3/4 (внутр.)
С7	Сигнализатор верхнего уровня	G 3/4 (внутр.)
С8	Манометр	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
С9	Датчик давления	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
С10	Термометр	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
С11	Датчик температуры	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
Д1	Дренаж	G 3/4 (внутр.)

1. Характеристики насоса по ТУ 28.13.14-001-23519199-2018.
2. * Размеры для справок. Контролю не подлежат.
3. ** Выполняется по запросу.
4. *** Стандартное исполнение, другие исполнения по запросу.
5. **** Не входит в стандартный комплект поставки.
6. ***** Стандартное исполнение датчика - БТУ-4-001 (без переходников ПМ и ПТ для подключения приборов контроля давления и температуры), другие исполнения по запросу (см. техническое описание датчиков БТУ-4).
7. Масса указана без ответных фланцев, контрольно-измерительных приборов и дугерной (затворной) жидкости.

Тип файла		Имя файла		Версия		Дата изменения		Проект	
Модель		221-319		А-01		25.07.2023 19:24:59		22 КММ-Х.Е1 с обвязкой	
Чертеж		221-319-55Т-РС2-19 ГЧ		А-01		25.07.2023 19:48:59		22 КММ-Х.Е1 с обвязкой	
								221-319-55Т-РС2-19 ГЧ	
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дат.	Электронасос КММ-Х.Е1 125-100-200/2.-55Т-РС2 (45 кВт, 2900 об/мин) Габаритный чертеж		Лист	Масса	Масштаб
Разр.	Белкин			22.07.22				См. табл.	1:5
Проб.									
Т. контр.							Лист	Листов 1	
Н. контр.							ООО "НПО Курс"		
Утв.	Белкин			22.07.22					
Шифр.					Копировал		Формат А1		